

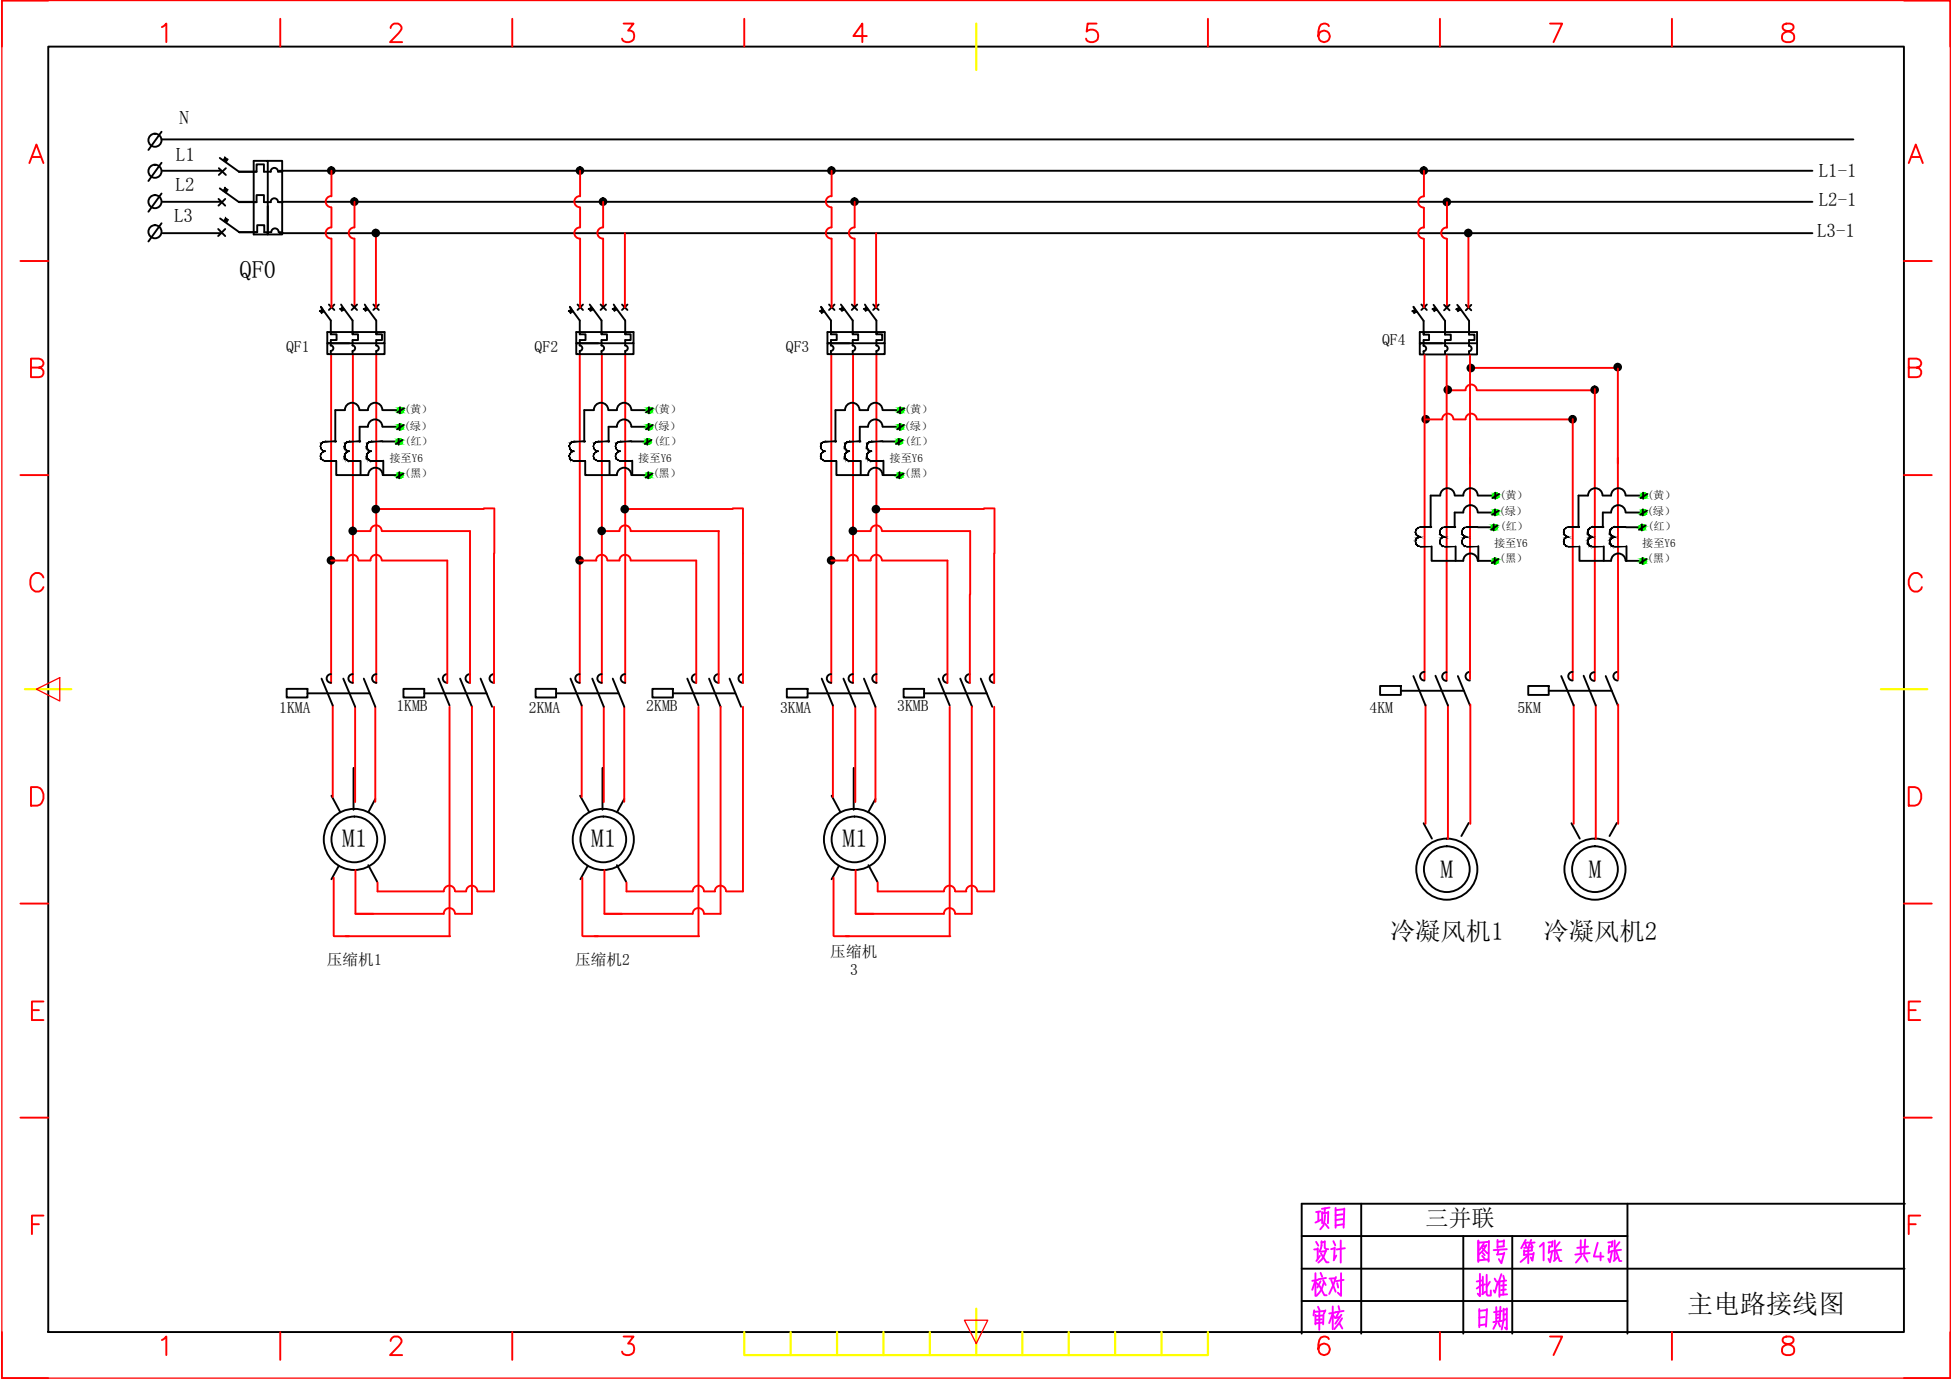
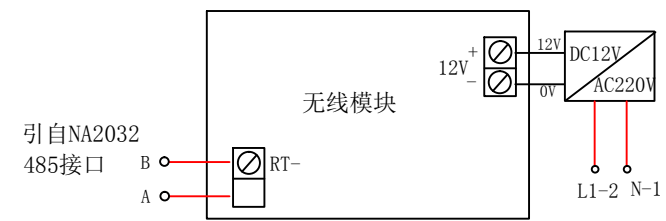


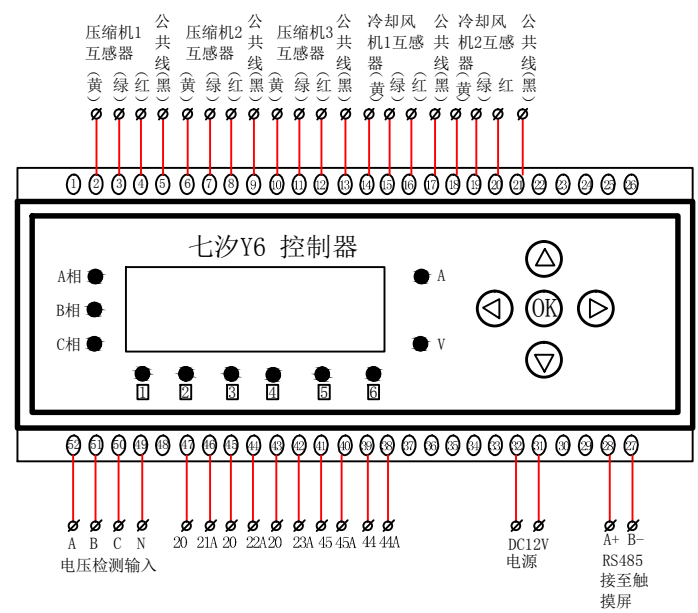



项目	三并联		主电路接线图
设计		图号 第1张 共4张	
校对		批准	
审核		日期	

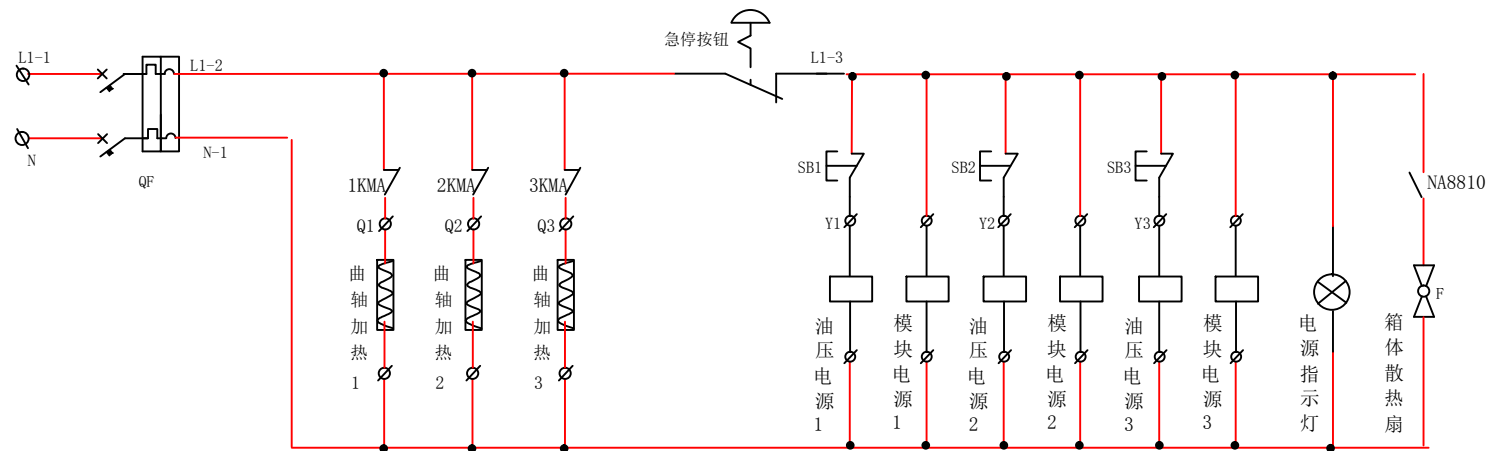

项目	三开联		
设计		图号	第2张 共4张
校对		批准	
审核		日期	

控制电路原理图

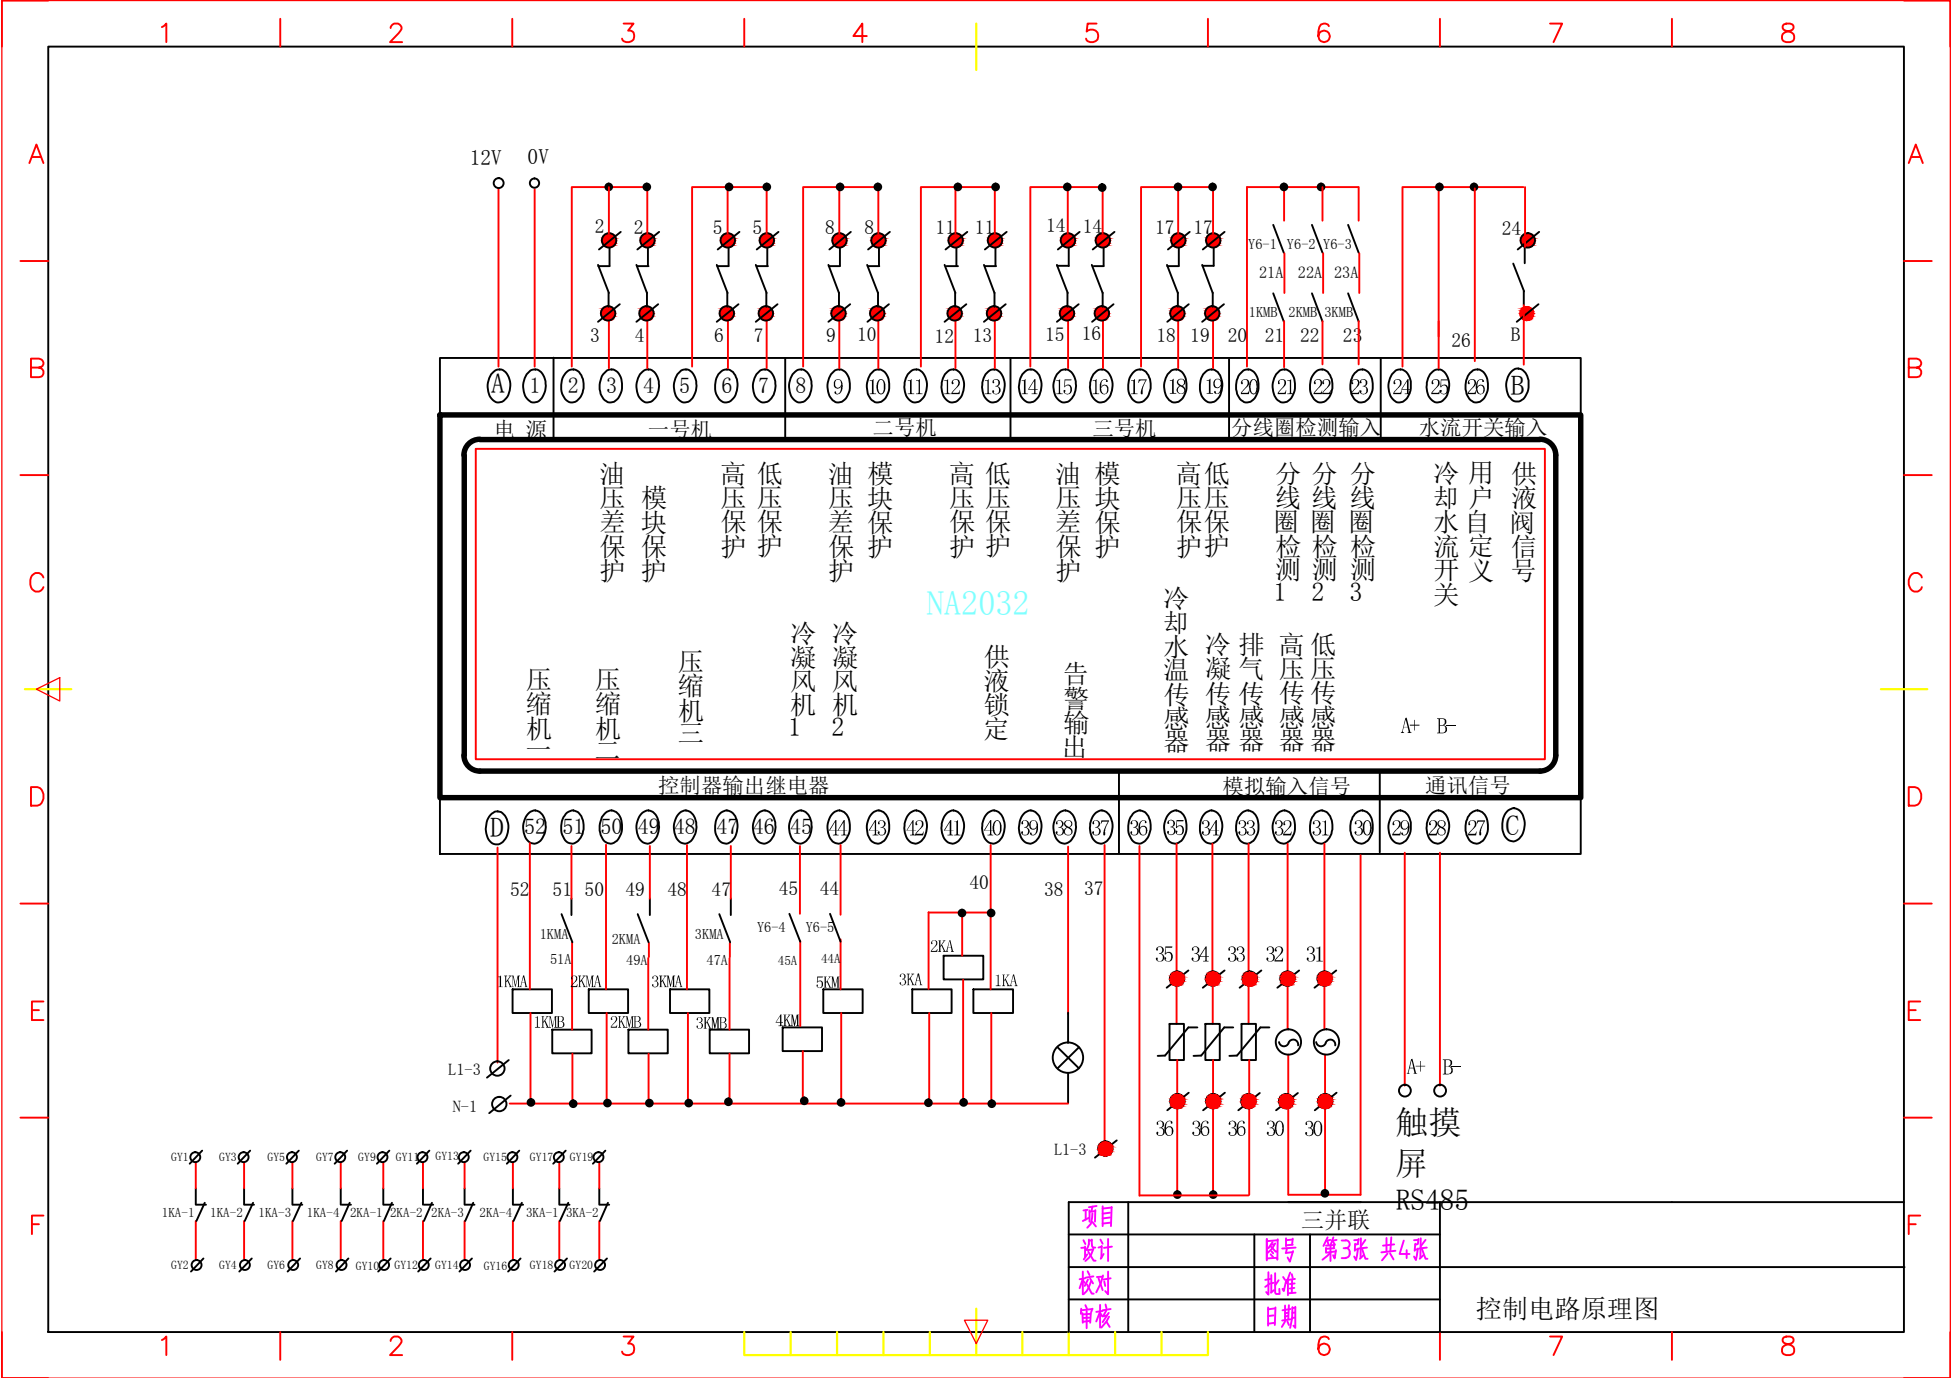

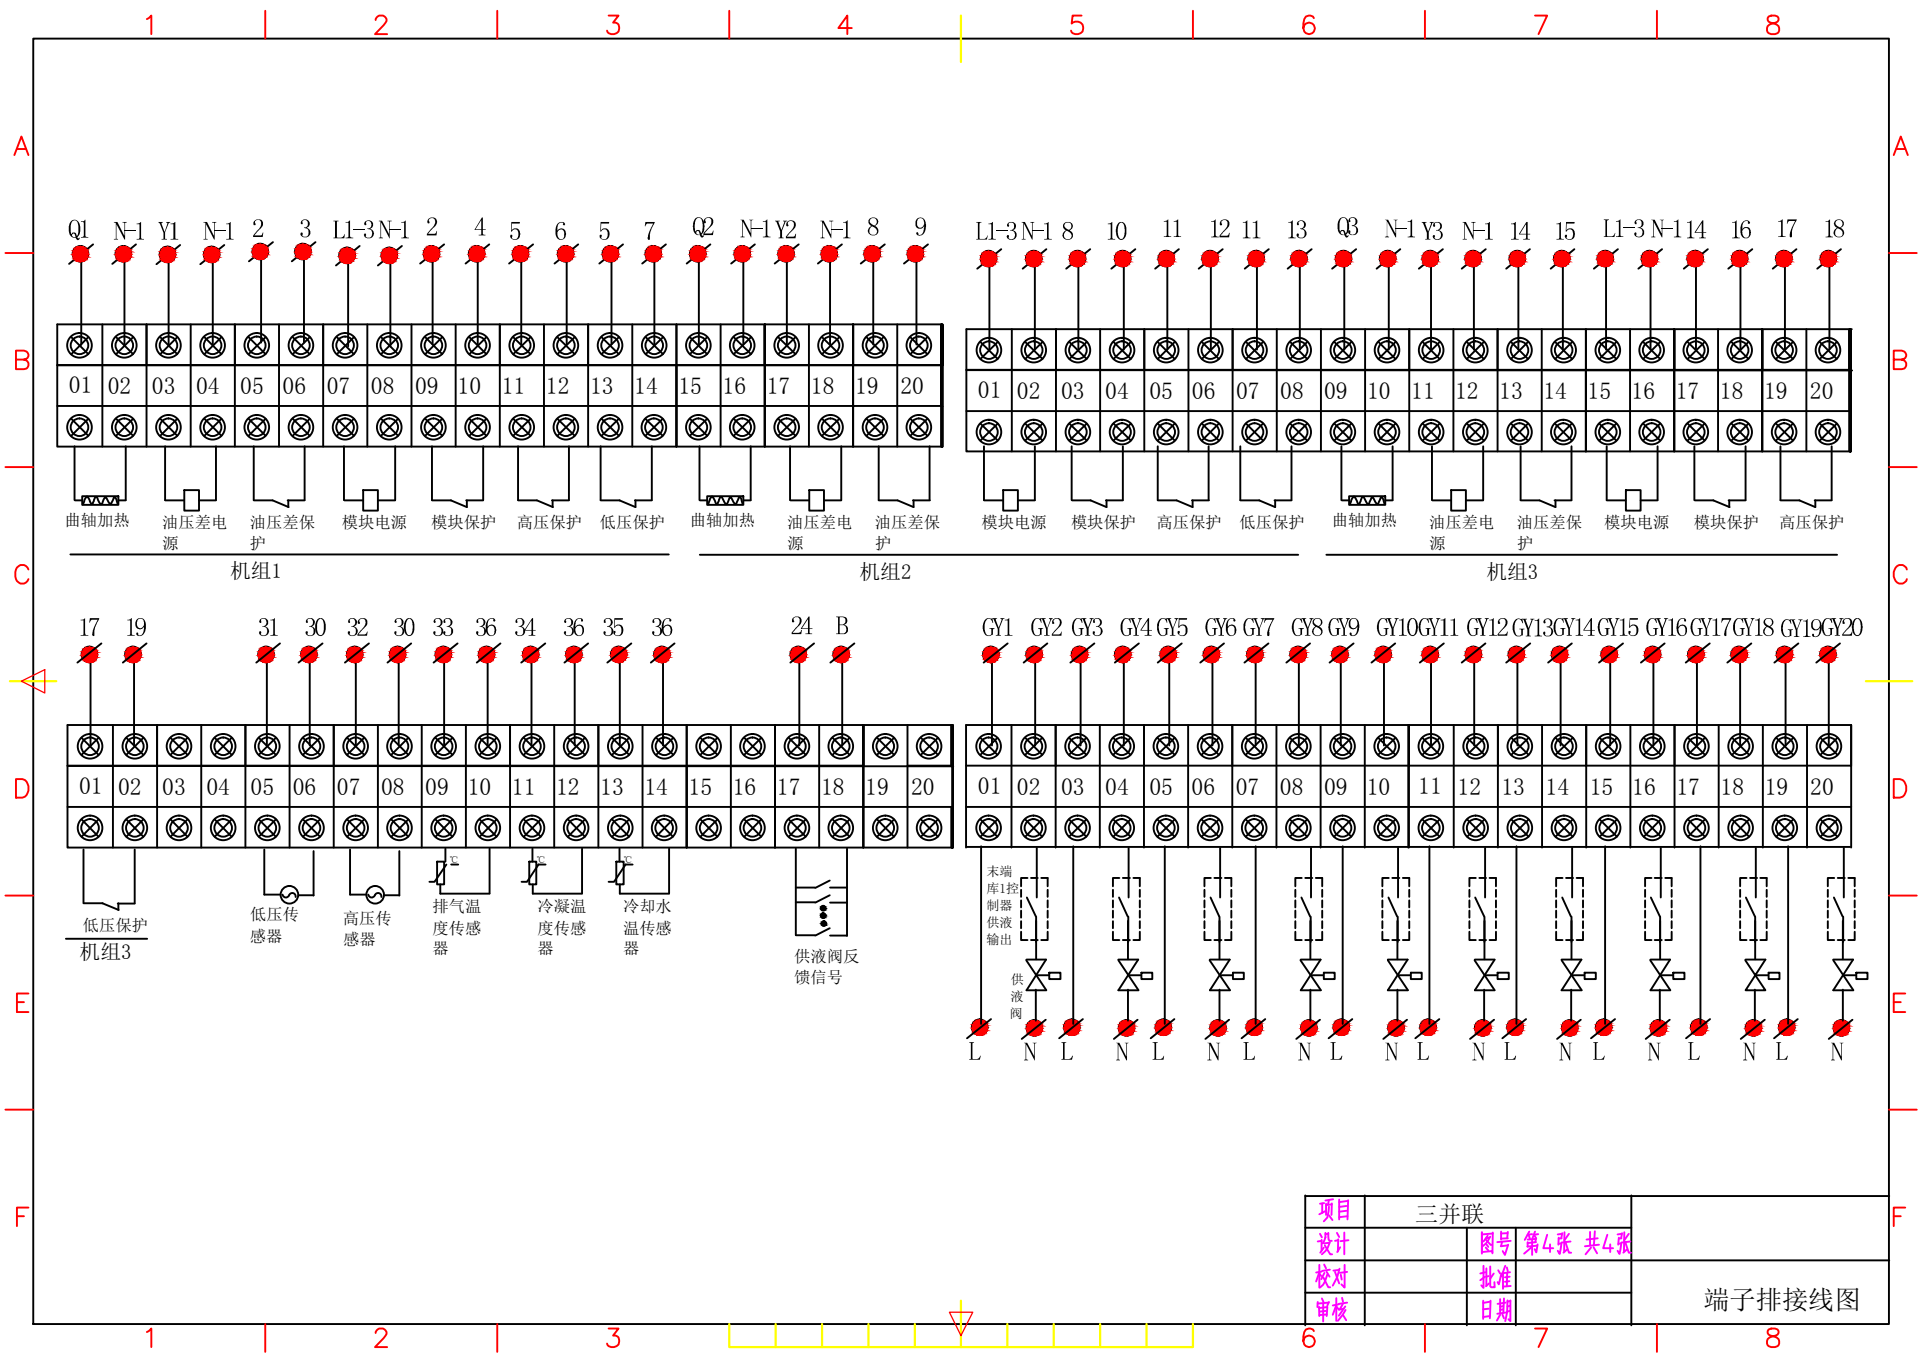

标 贴

空开

控制电源	风冷				
压缩机1	压缩机2	压缩机3			总 空 开

交流接
触器

压缩机1A	压缩机1B	压缩机2A	压缩机2B	压缩机3A	压缩机3B	风冷风机1	风冷风机2
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

中继

1KA	2KA	3KA
-----	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
机组1	机组1	机组1	机组1	机组1	机组1	机组1	机组1	机组1	机组1	机组1	机组1	机组1	机组2	机组2	机组2	机组2	机组2	机组2	机组2
曲轴加热	油压差电源	油压差保护	油压差保护	模块电源	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护
Q1	N-1	Y1	N-1	2	3	L1-3	N-1	2	4	5	6	5	7	Q2	N-1	Y2	N-1	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
机组2	机组2	机组2	机组2	机组2	机组2	机组2	机组2	机组3	机组3	机组3	机组3	机组3	机组3	机组3	机组3	机组3	机组3	机组3	机组3
模块电源	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护	模块保护
L1-3	N-1	8	10	11	12	11	13	Q3	N-1	Y3	N-1	14	15	L1-3	N-1	14	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
机组3				低压		高压		排气温度		冷凝温度		冷却水温				供液阀			
低压保护				传感器		传感器		传感器		传感器		传感器				反馈信号			
17	19			31	30	32	30	33	36	34	36	35	36			24B			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液
锁定1	锁定2	锁定3	锁定4	锁定5	锁定6	锁定7	锁定8	锁定9	锁定10	锁定11	锁定12	锁定13	锁定14	锁定15	锁定16	锁定17	锁定18	锁定19	锁定20
GY1	GY2	GY3	GY4	GY5	GY6	GY7	GY8	GY9	GY10	GY11	GY12	GY13	GY14	GY15	GY16	GY17	GY18	GY19	GY20

产品型号： 订做

产品功率： _____

产品批号： _____



苏州新亚科技有限公司



产品合格证

名 称： 电 控 箱

型 号： 订 做

功 率： _____

出厂编号： _____

检 验 员： _____

产品经检验合格，符合标准

Q/320585-XYK-02-2010, 准予出厂。

苏 州 新 亚 科 技 有 限 公 司

电 话： 0512 - 53102795

电源指示

急停按钮

告警指示

零线排

接地排