





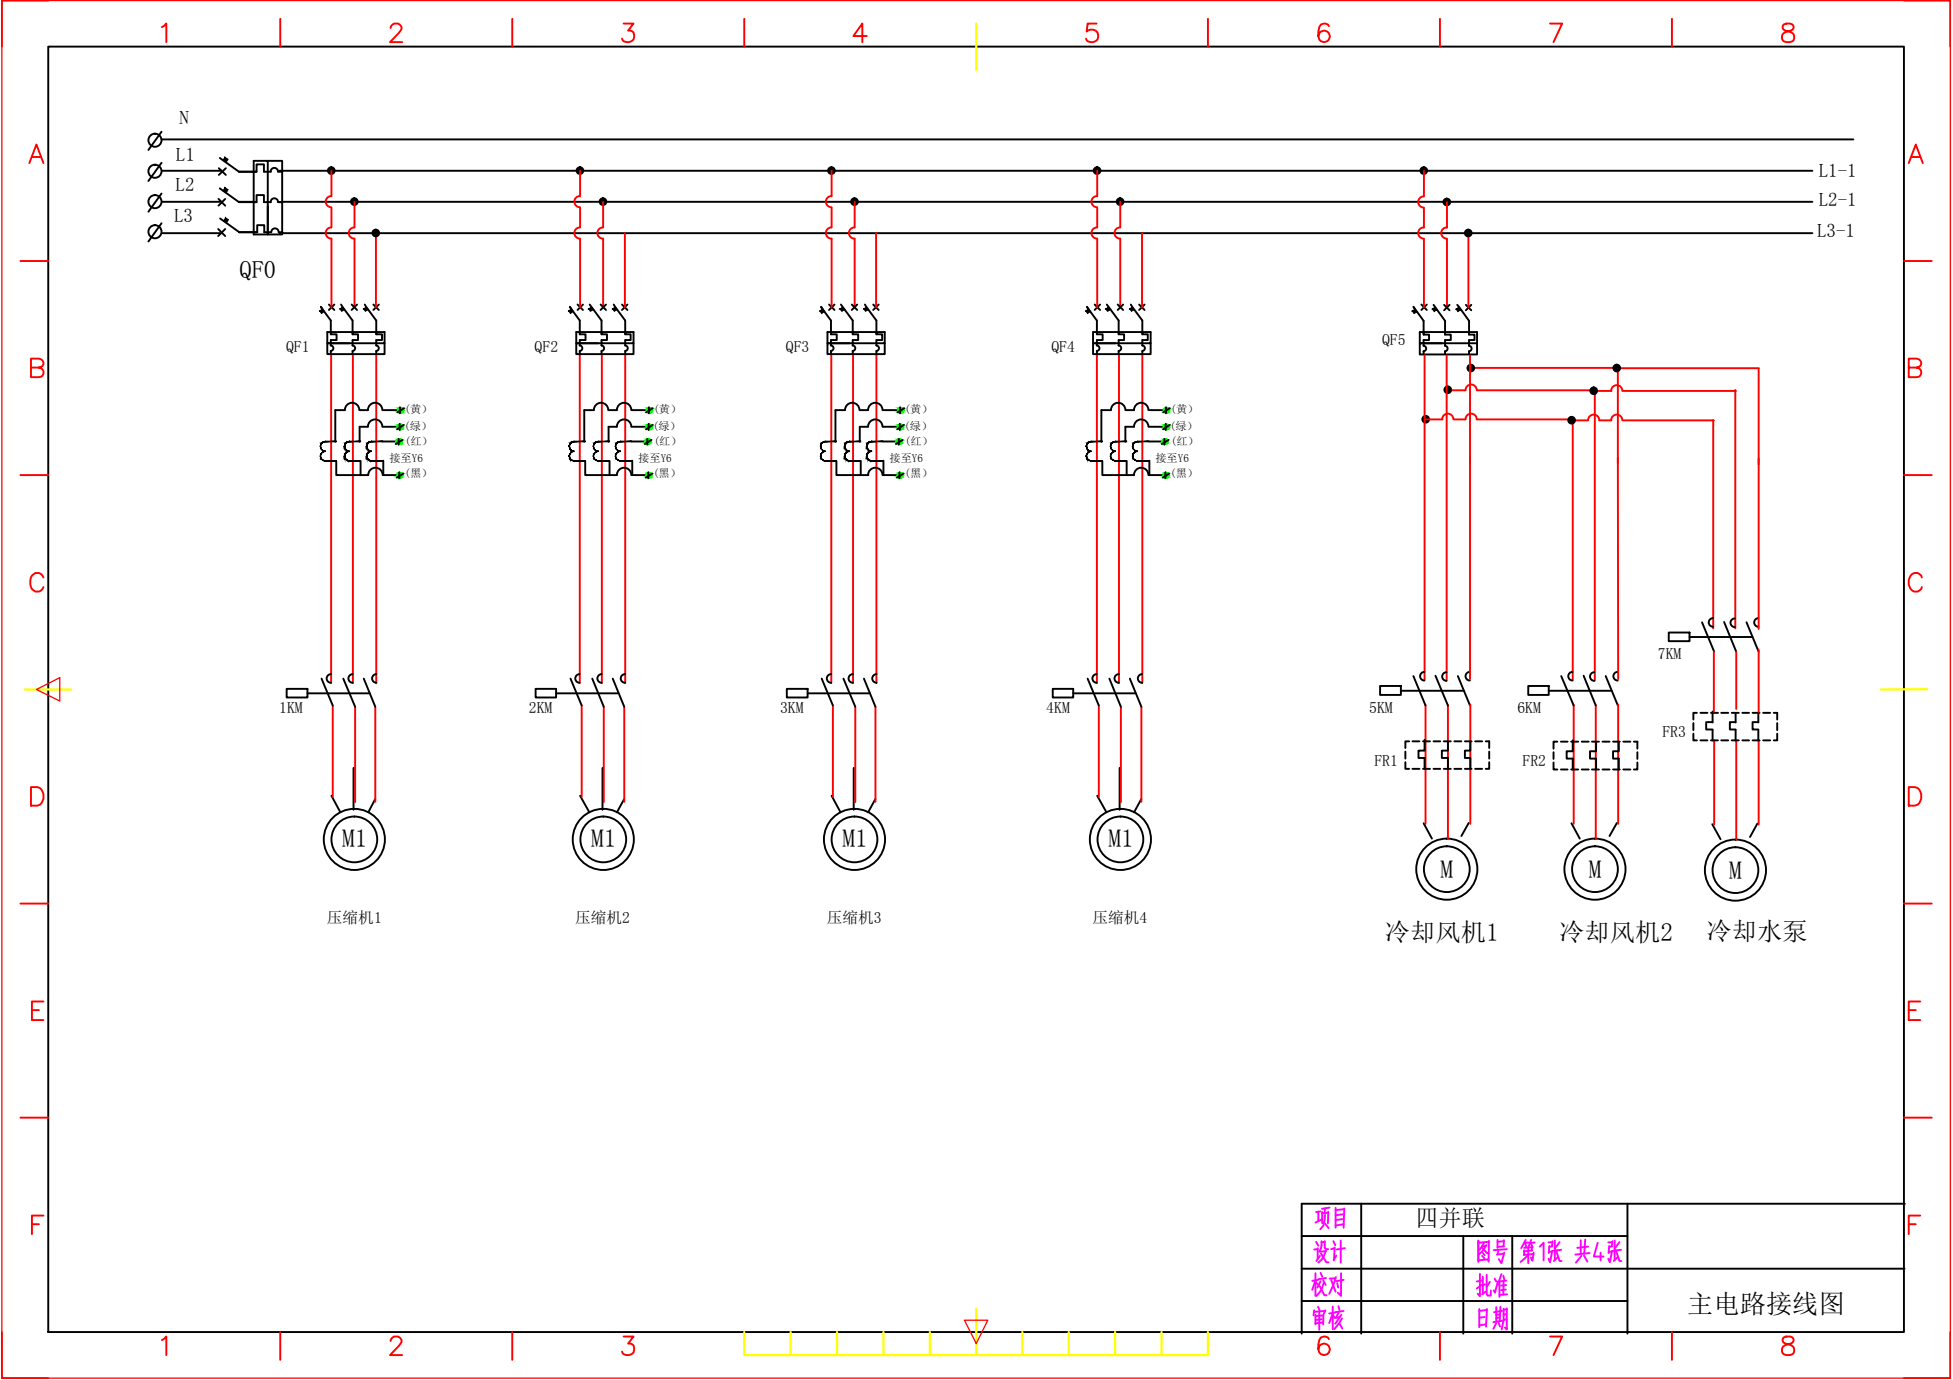

项目	四并联		主电路接线图
设计		图号 第1张 共4张	
校对		批准	
审核		日期	

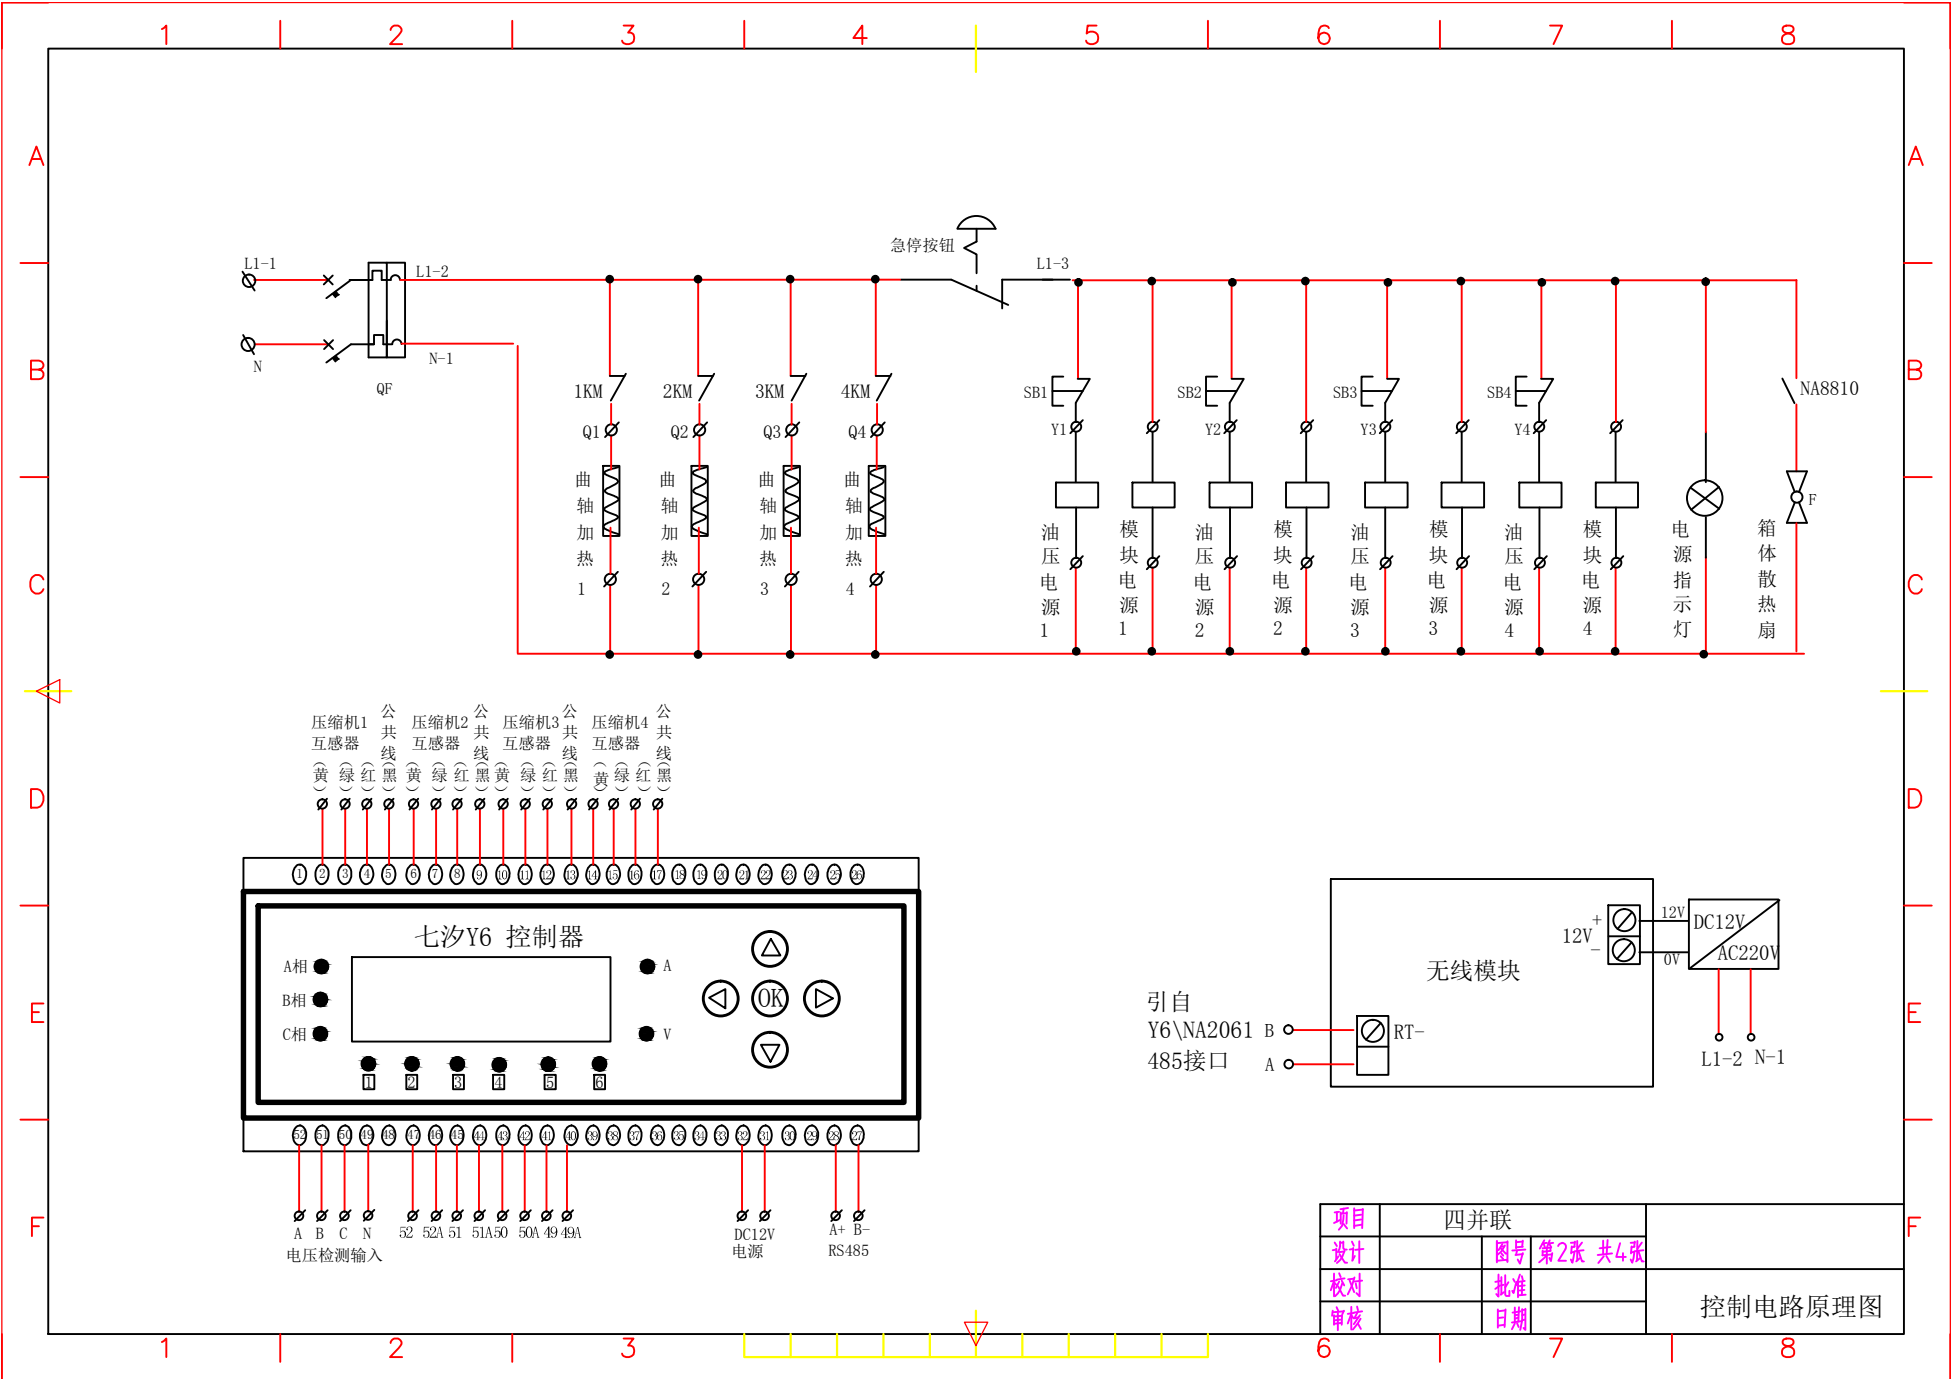

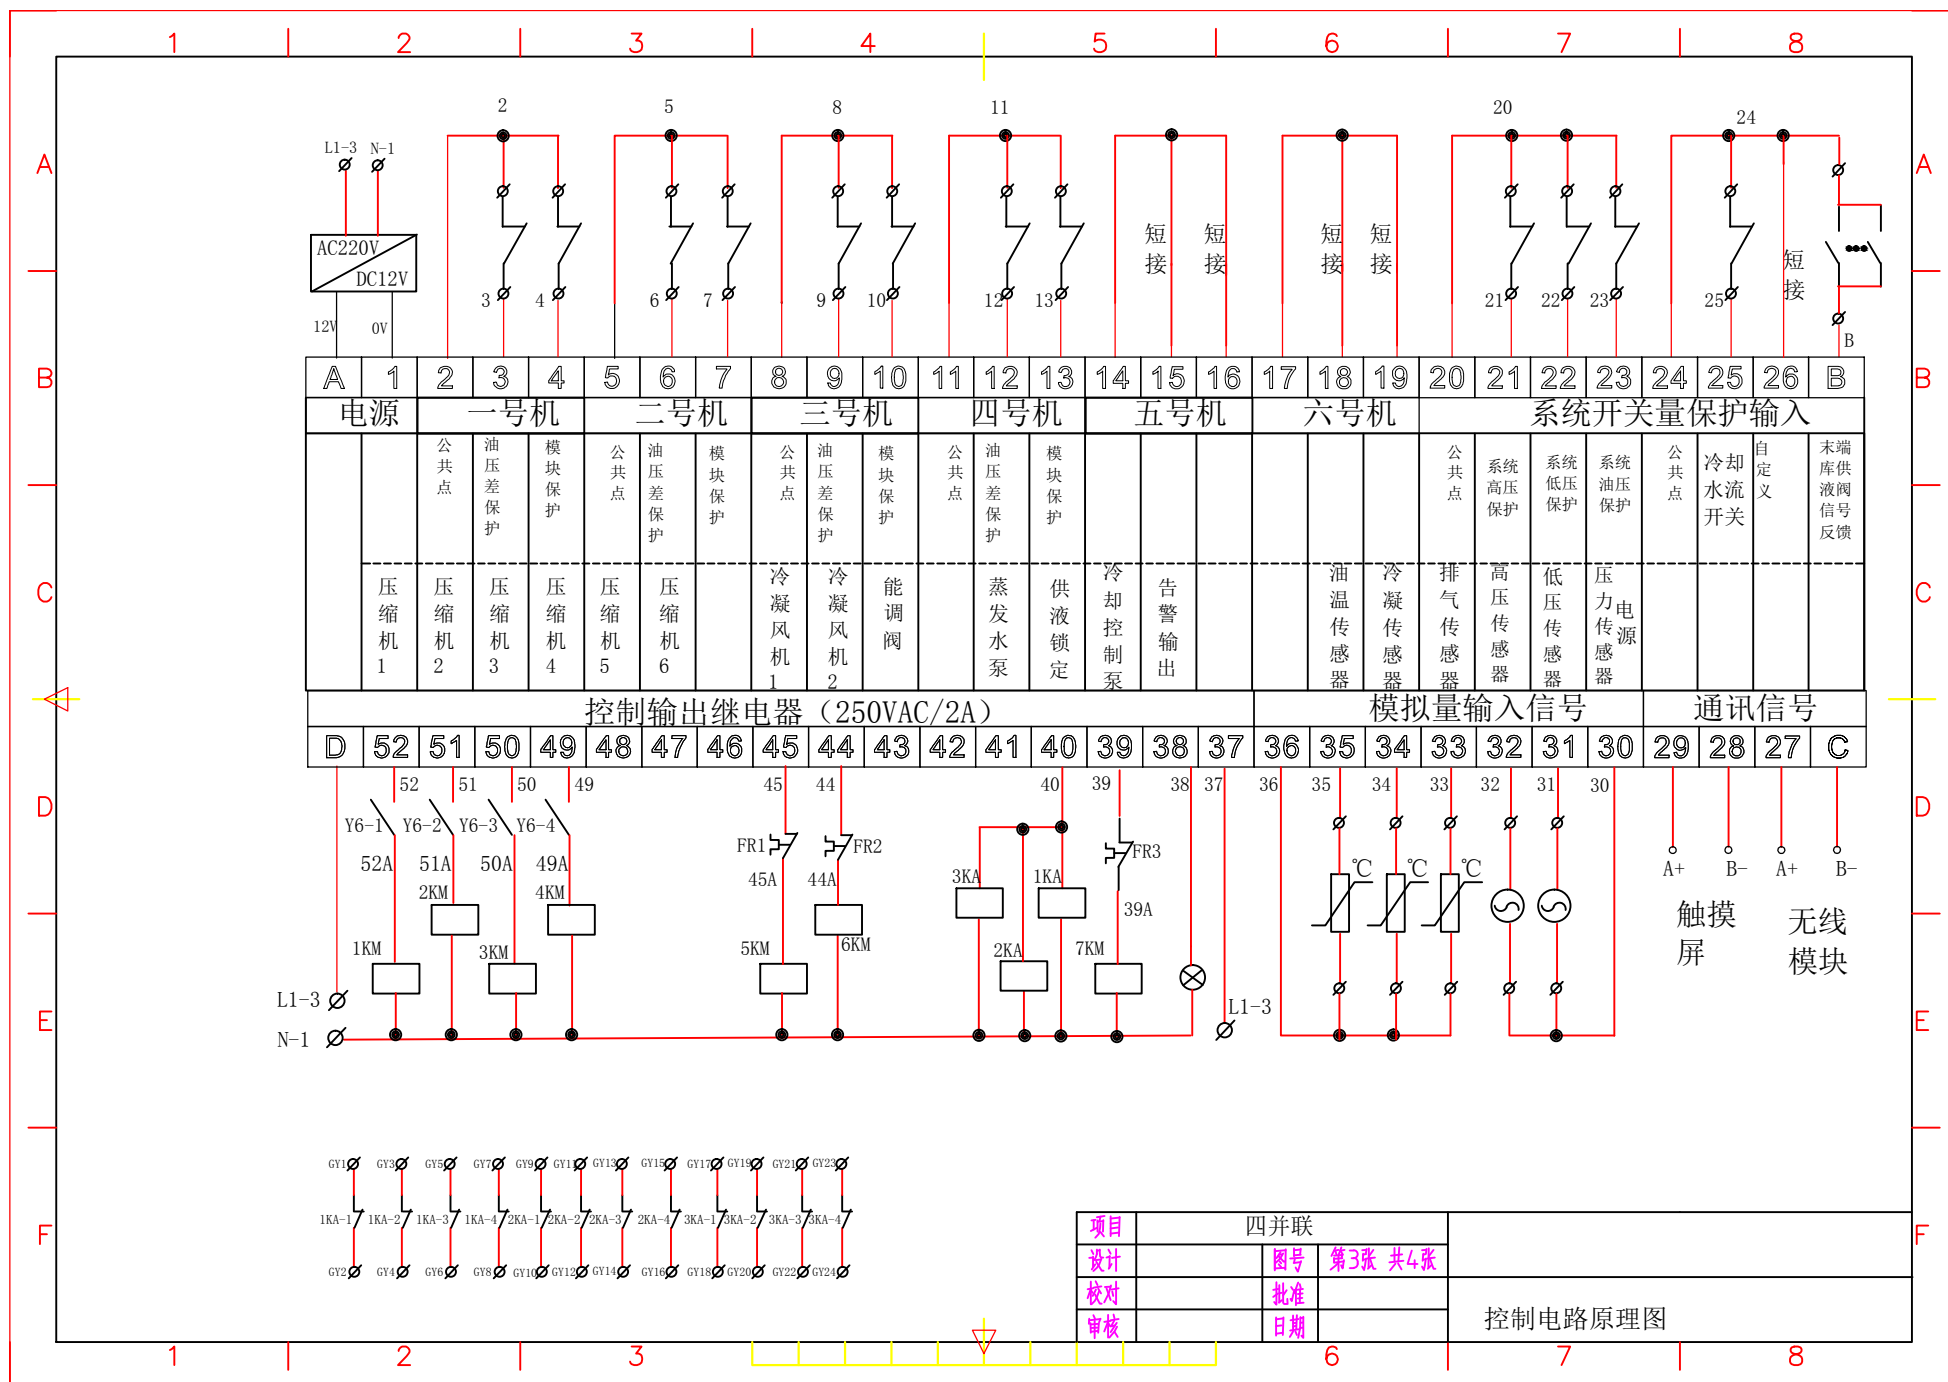

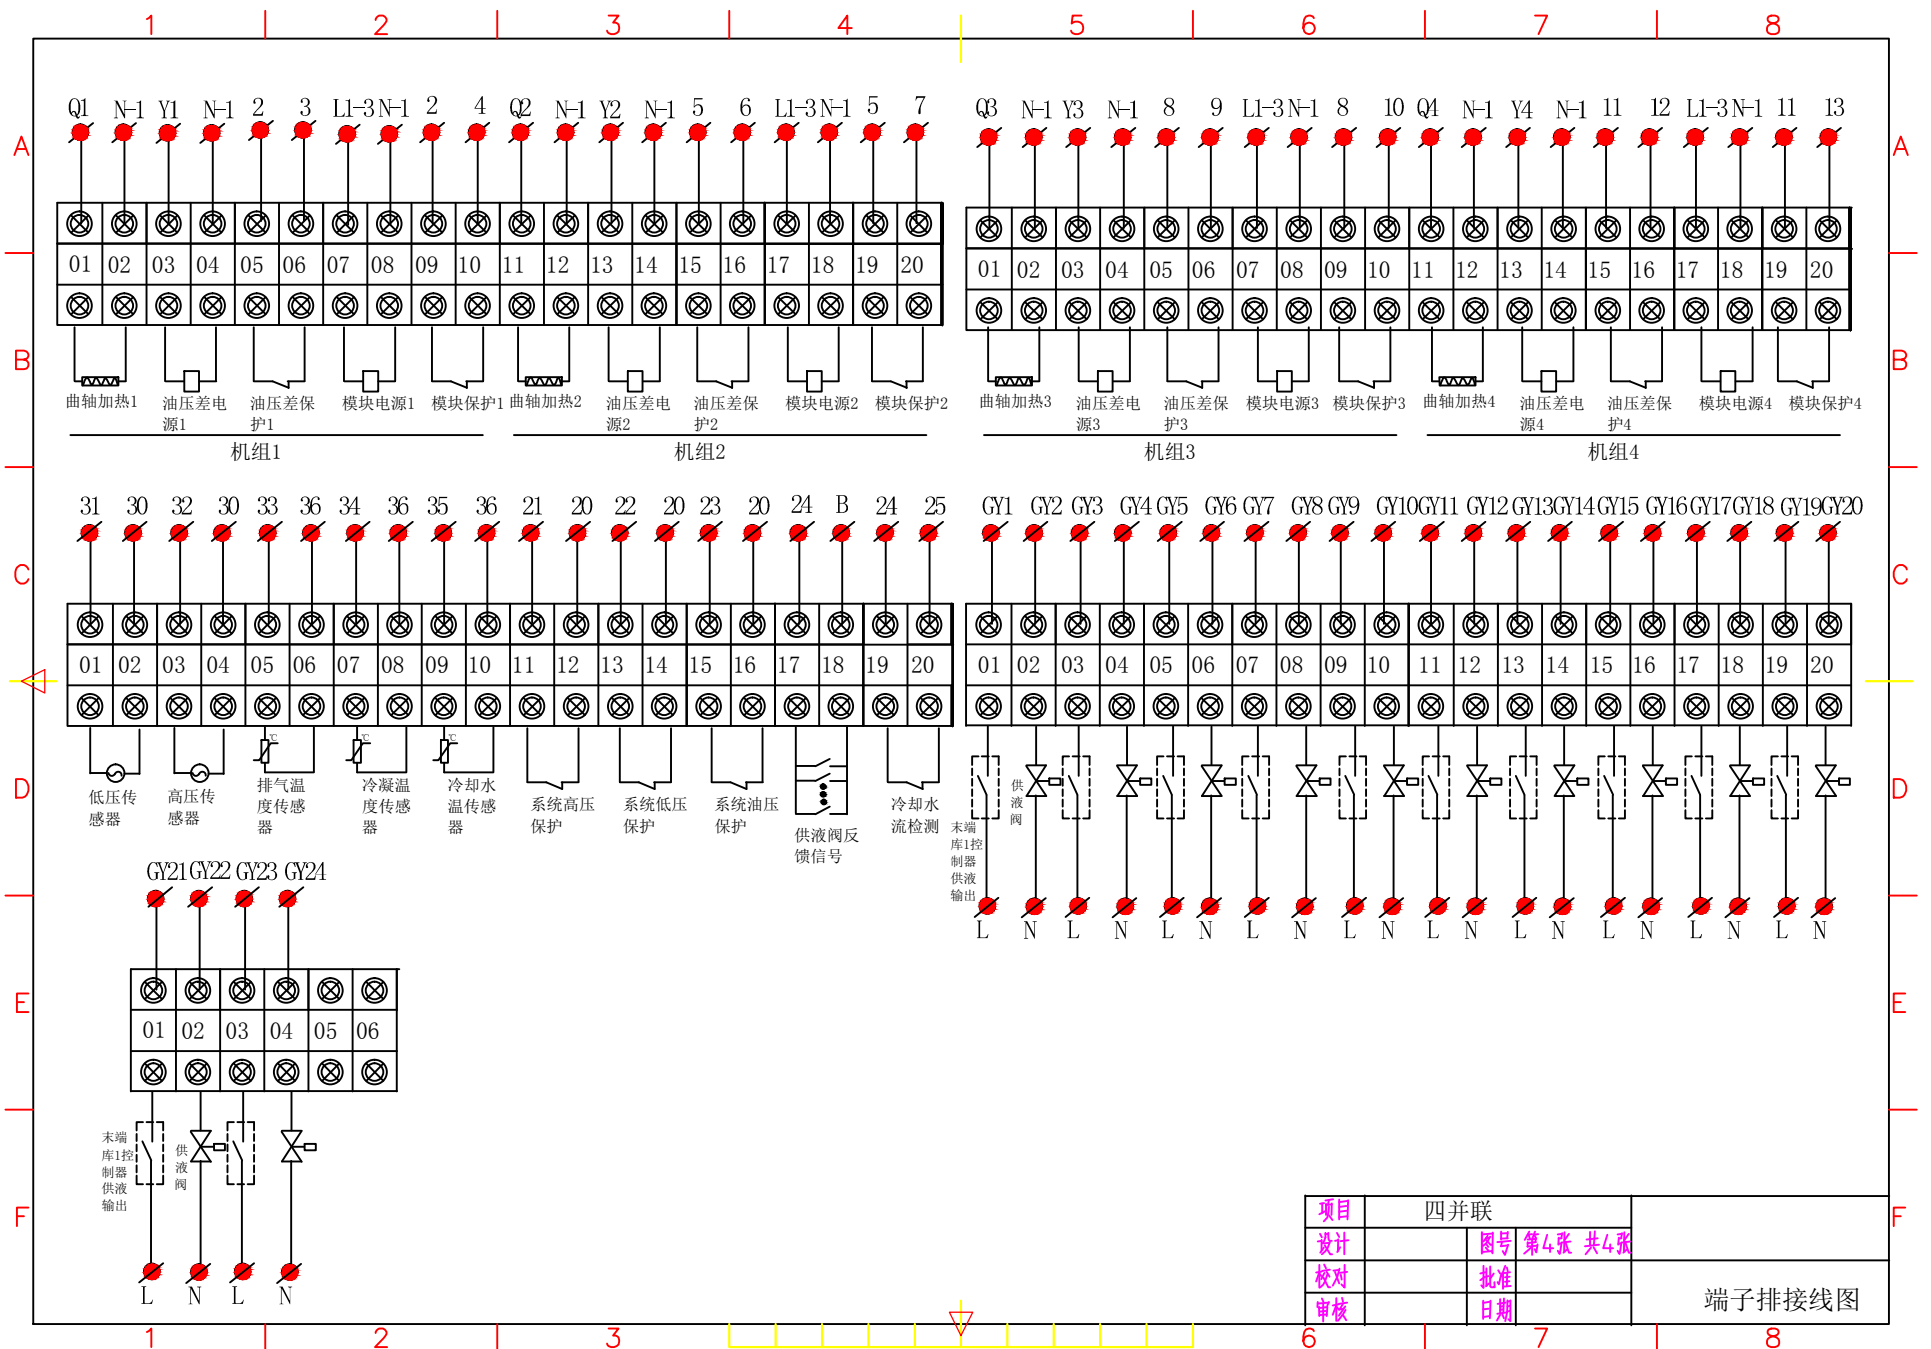

空开

控制电源	蒸发冷				
压缩机1	压缩机2	压缩机3	压缩机4	总空开	

交流接触器

压缩机1	压缩机2	压缩机3	压缩机4	蒸发冷风机1	蒸发冷风机2	蒸发冷水泵
------	------	------	------	--------	--------	-------

中继

1KA	2KA	3KA
-----	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
机组1	机组1	机组1	机组1	机组1	机组1	机组1	机组1	机组1	机组1	机组2	机组2	机组2	机组2	机组2	机组2	机组2	机组2	机组2	机组2
曲轴加热	油压差电源	油压差保护	油压差保护	油压差保护	油压差保护	模块电源	模块电源	模块保护	模块保护	曲轴加热	油压差电源	油压差保护	油压差保护	油压差保护	油压差保护	模块电源	模块电源	模块保护	模块保护
Q1	N-1	Y1	N-1	2	3	L1-3	N-1	2	4	Q2	N-1	Y2	N-1	5	6	L1-3	N-1	5	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
机组3	机组3	机组3	机组3	机组3	机组3	机组3	机组3	机组3	机组3	机组4	机组4	机组4	机组4	机组4	机组4	机组4	机组4	机组4	机组4
曲轴加热	油压差电源	油压差保护	油压差保护	油压差保护	油压差保护	模块电源	模块电源	模块保护	模块保护	曲轴加热	油压差电源	油压差保护	油压差保护	油压差保护	油压差保护	模块电源	模块电源	模块保护	模块保护
Q3	N-1	Y3	N-1	8	9	L1-3	N-1	8	10	Q4	N-1	Y4	N-1	11	12	L1-3	N-1	11	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
低压	高压	排气温度	冷凝温度	冷却水温	系统	系统	系统	系统	系统	系统	系统	系统	系统	系统	系统	系统	系统	系统	系统
传感器	传感器	传感器	传感器	传感器	高压保护	低压保护	油压保护	油压保护	油压保护	油压保护	油压保护	油压保护	油压保护	油压保护	油压保护	油压保护	油压保护	油压保护	油压保护
31	30	32	30	33	36	34	36	35	36	21	20	22	20	23	20	24	B		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液	供液
锁定1	锁定2	锁定3	锁定4	锁定5	锁定6	锁定7	锁定8	锁定9	锁定10	锁定11	锁定12	锁定13	锁定14	锁定15	锁定16	锁定17	锁定18	锁定19	锁定20
GY1	GY2	GY3	GY4	GY5	GY6	GY7	GY8	GY9	GY10	GY11	GY12	GY13	GY14	GY15	GY16	GY17	GY18	GY19	GY20
1	2	3	4	5	6														
供液	供液																		
锁定11	锁定12																		
GY21	GY22	GY23	GY24																

电源指示

急停按钮

告警指示

零线排

接地排

产品型号：订做

产品功率：

产品批号：



苏州新亚科技有限公司



产品合格证

名称：电控箱

型号：订做

功率：

出厂编号：

检验员：

产品经检验合格，符合标准

Q/320585-XYK-02-2010, 准予出厂。

苏州新亚科技有限公司

电话：0512 - 53102795