


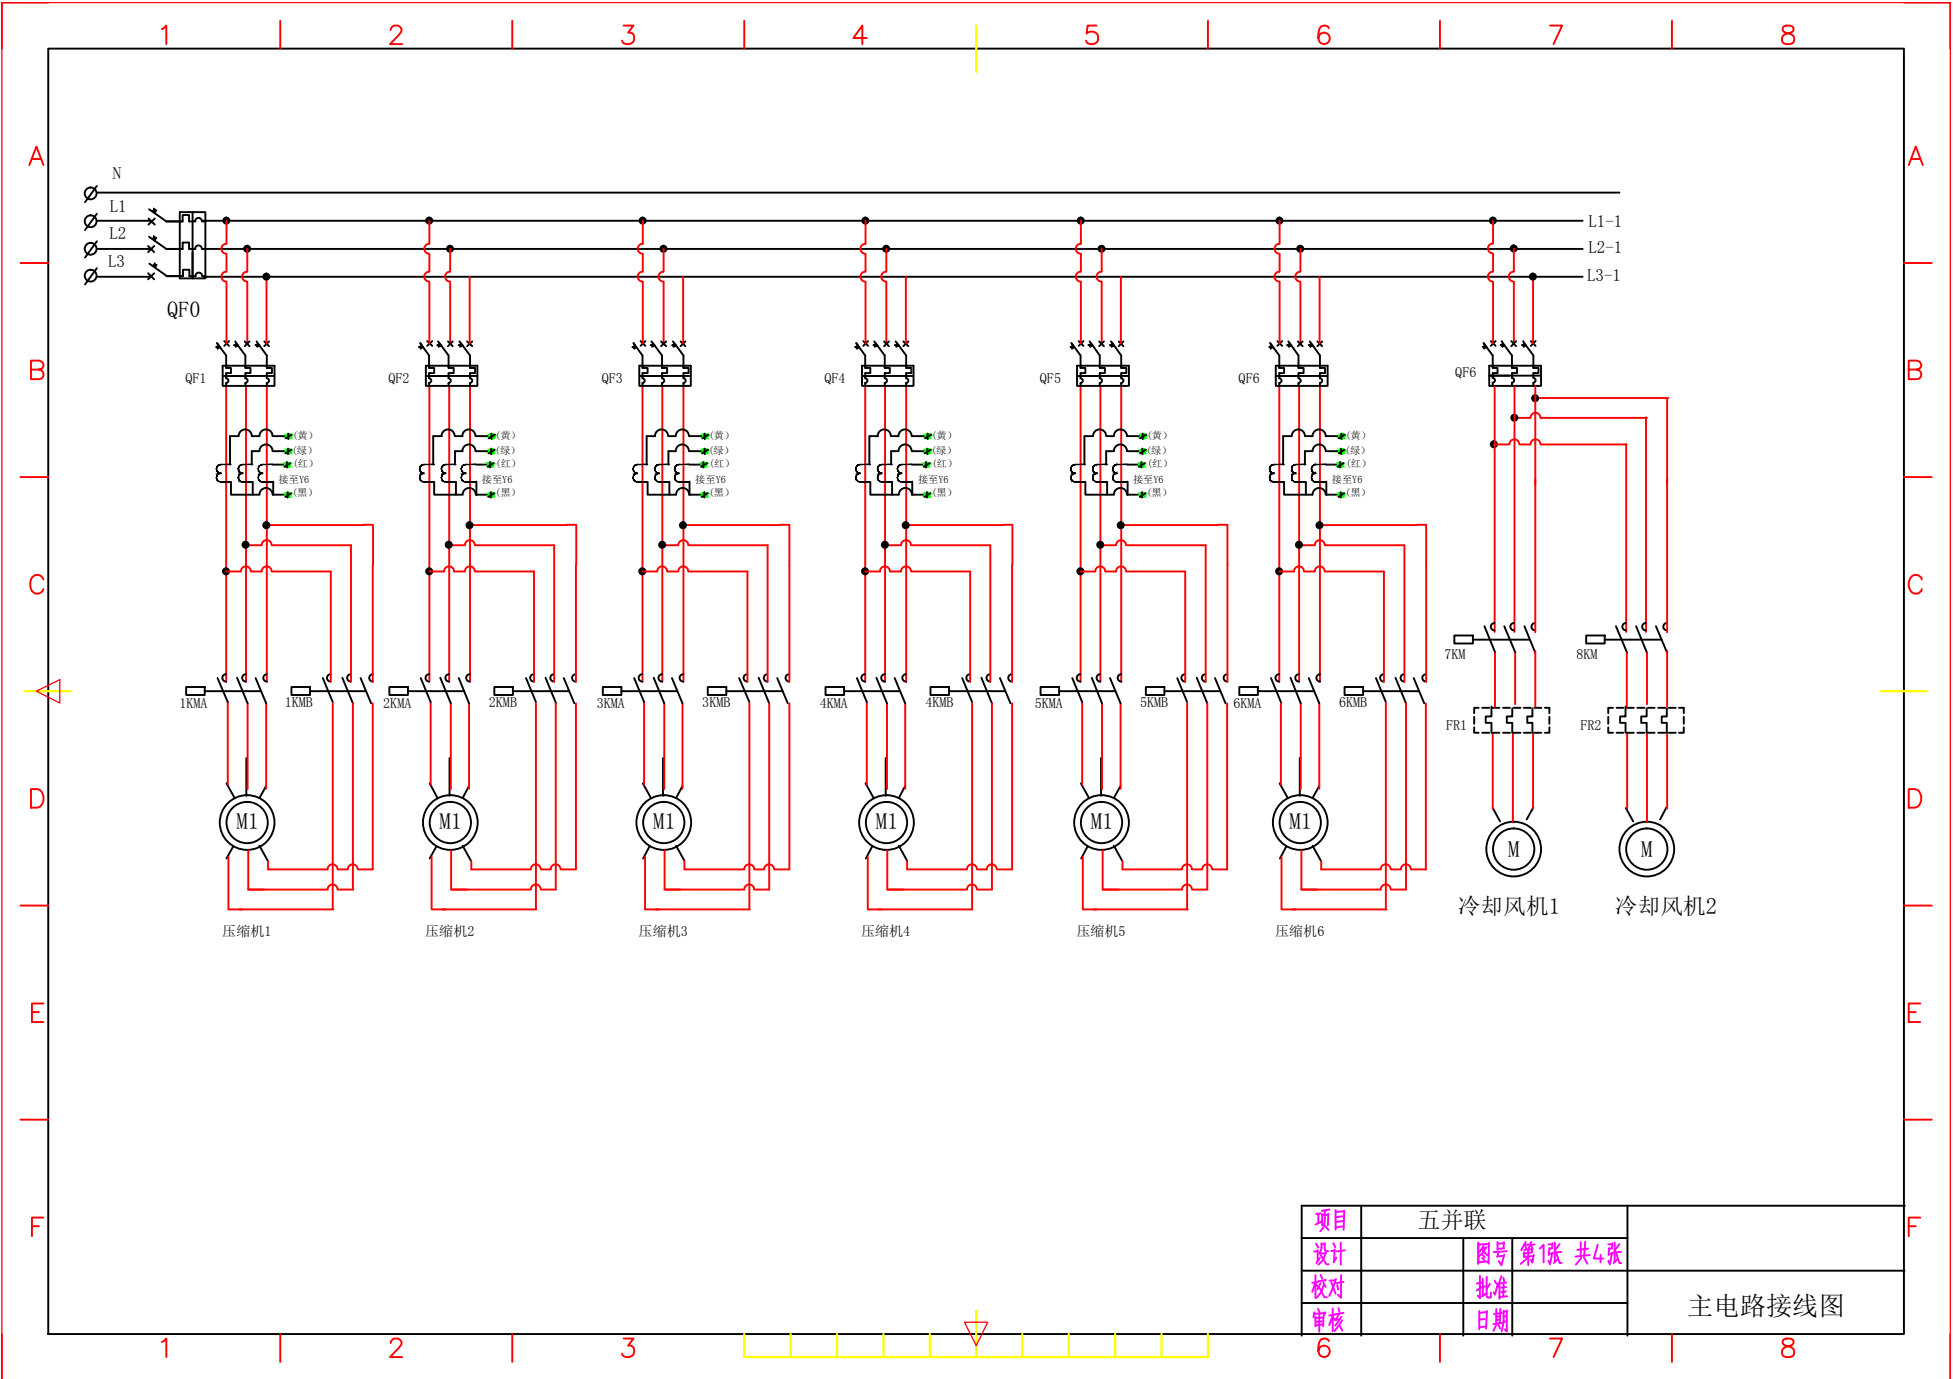
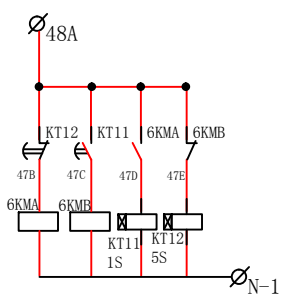
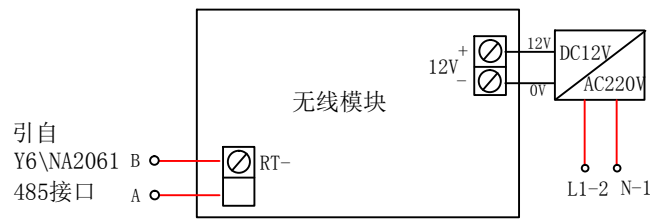


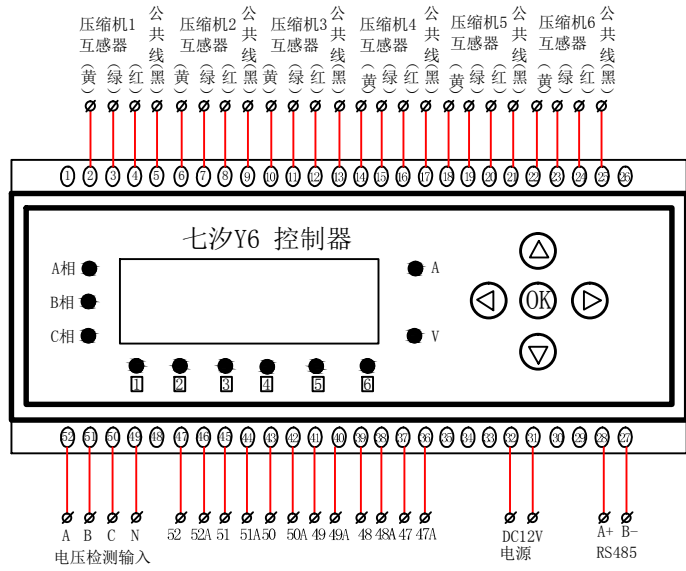

项目	五并联		主电路接线图
设计		图号 第1张 共4张	
校对		批准	
审核		日期	

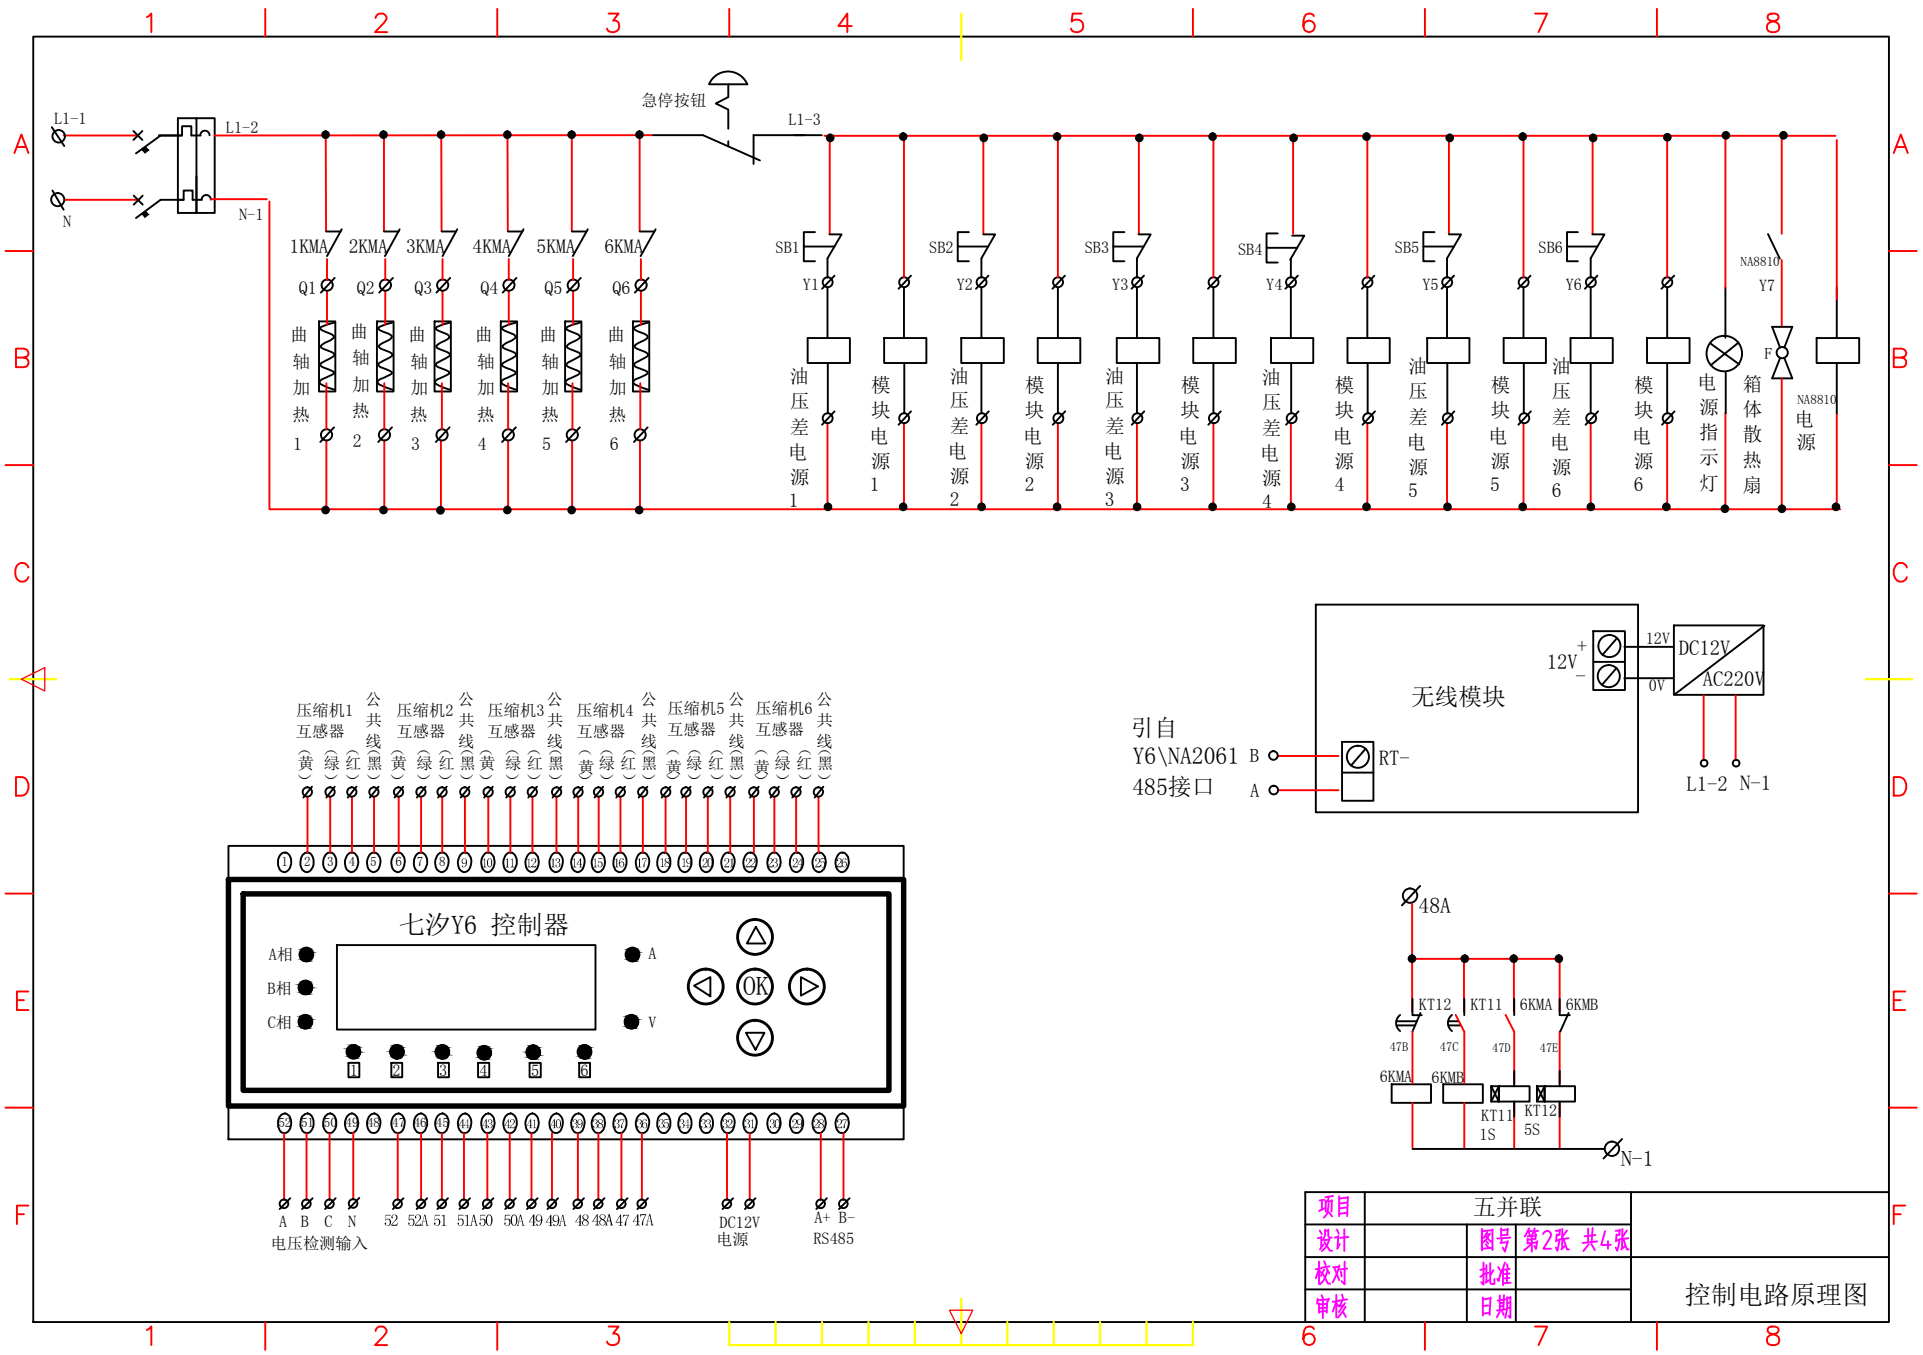

项目	五并联		控制电路原理图
设计	图号	第2张 共4张	
校对	批准		
审核	日期		

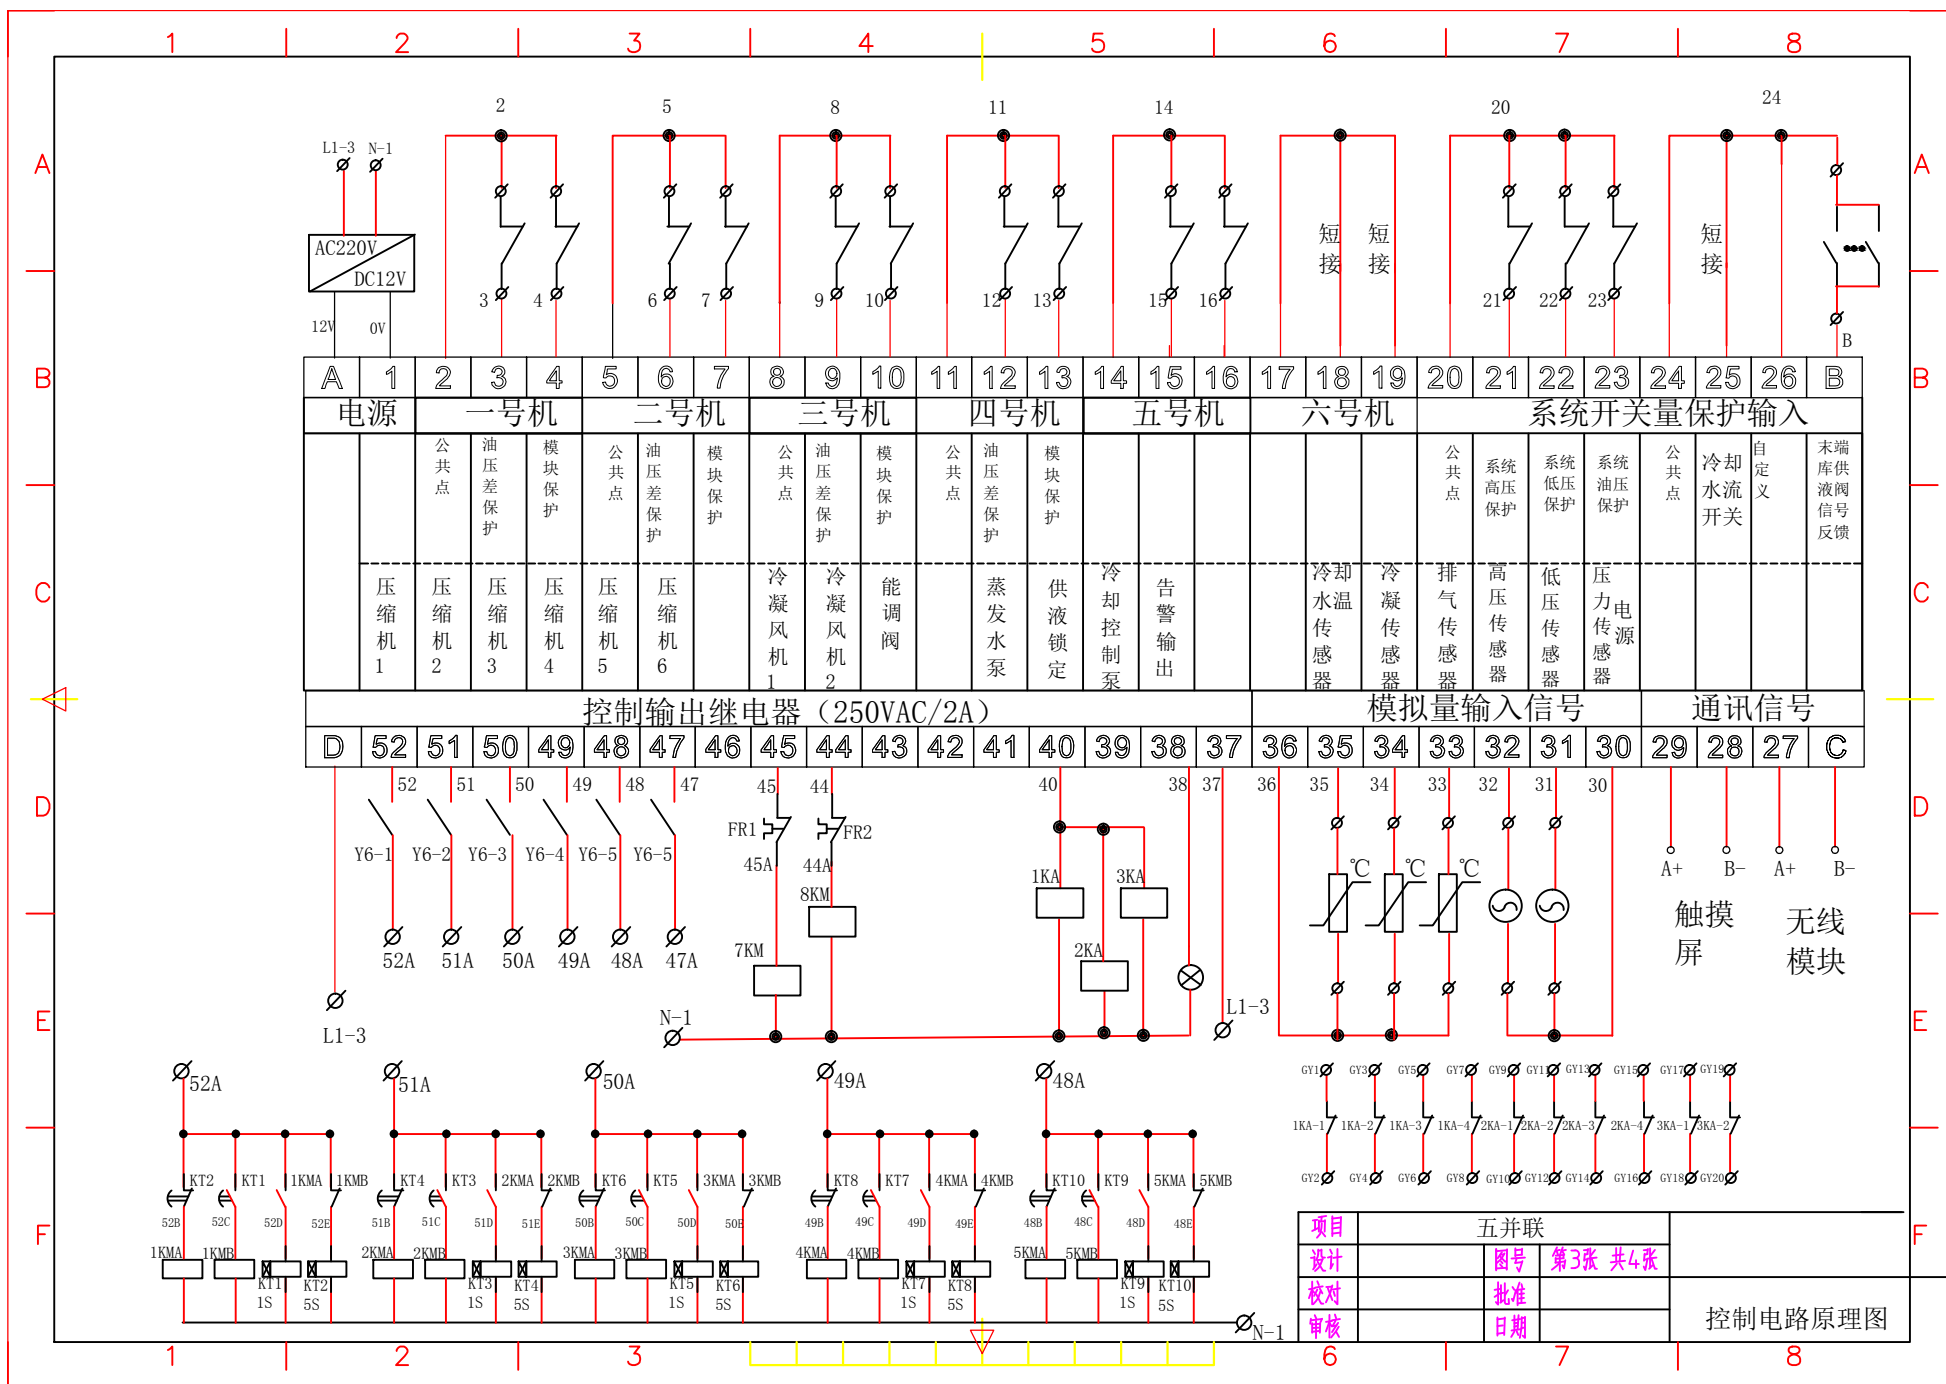

标 贴

空开

控制电源	蒸发冷				
压缩机1	压缩机2	压缩机3	压缩机4	总空开	

交流接
触器

压缩机1A	压缩机1B	压缩机2A	压缩机2B	压缩机3A	压缩机3B	压缩机4A	压缩机4B	蒸发冷风机1	蒸发冷风机2	蒸发冷水泵
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------

中继

1KA	2KA	3KA	KT1	KT2	KT3	KT4
			KT5	KT6	KT7	KT8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
机组1 曲轴加热	机组1 油压差电源	机组1 油压差保护	机组1 模块电源	机组1 模块保护 高低压保护	机组2 曲轴加热	机组2 油压差电源	机组2 油压差保护	机组2 模块电源	机组2 模块保护 高低压保护	机组3 曲轴加热	机组3 油压差电源	机组3 油压差保护	机组3 模块电源	机组3 模块保护 高低压保护	机组4 曲轴加热	机组4 油压差电源	机组4 油压差保护	机组4 模块电源	机组4 模块保护 高低压保护
Q1	N-1	Y1	N-1	2	3	L1-3	N-1	2	4	Q2	N-1	Y2	N-1	5	6	L1-3	N-1	5	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
机组3 曲轴加热	机组3 油压差电源	机组3 油压差保护	机组3 模块电源	机组3 模块保护 高低压保护	机组4 曲轴加热	机组4 油压差电源	机组4 油压差保护	机组4 模块电源	机组4 模块保护 高低压保护	机组5 曲轴加热	机组5 油压差电源	机组5 油压差保护	机组5 模块电源	机组5 模块保护 高低压保护	机组6 曲轴加热	机组6 油压差电源	机组6 油压差保护	机组6 模块电源	机组6 模块保护 高低压保护
Q3	N-1	Y3	N-1	8	9	L1-3	N-1	8	10	Q4	N-1	Y4	N-1	11	12	L1-3	N-1	11	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
低压 传感器	高压 传感器	排气温度 传感器	冷凝温度 传感器	冷却水温 传感器	系统 高压保护	系统 低压保护	系统 油压保护	供液阀 反馈信号											
31	30	32	30	33	36	34	36	35	36	21	20	22	20	23	20	24	B		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
供液 锁定1	供液 锁定2	供液 锁定3	供液 锁定4	供液 锁定5	供液 锁定6	供液 锁定7	供液 锁定8	供液 锁定9	供液 锁定10										
GY1	GY2	GY3	GY4	GY5	GY6	GY7	GY8	GY9	GY10	GY11	GY12	GY13	GY14	GY15	GY16	GY17	GY18	GY19	GY20

产品型号：订做

产品功率：_____

产品批号：_____



苏州新亚科技有限公司



产品合格证

名称：电控箱

型号：订做

功率：_____

出厂编号：_____

检验员：_____

产品经检验合格，符合标准

Q/320585-XYK-02-2010，准予出厂。

苏州新亚科技有限公司

电话：0512 - 53102795

电源指示

急停按钮

告警指示

零线排

接地排