


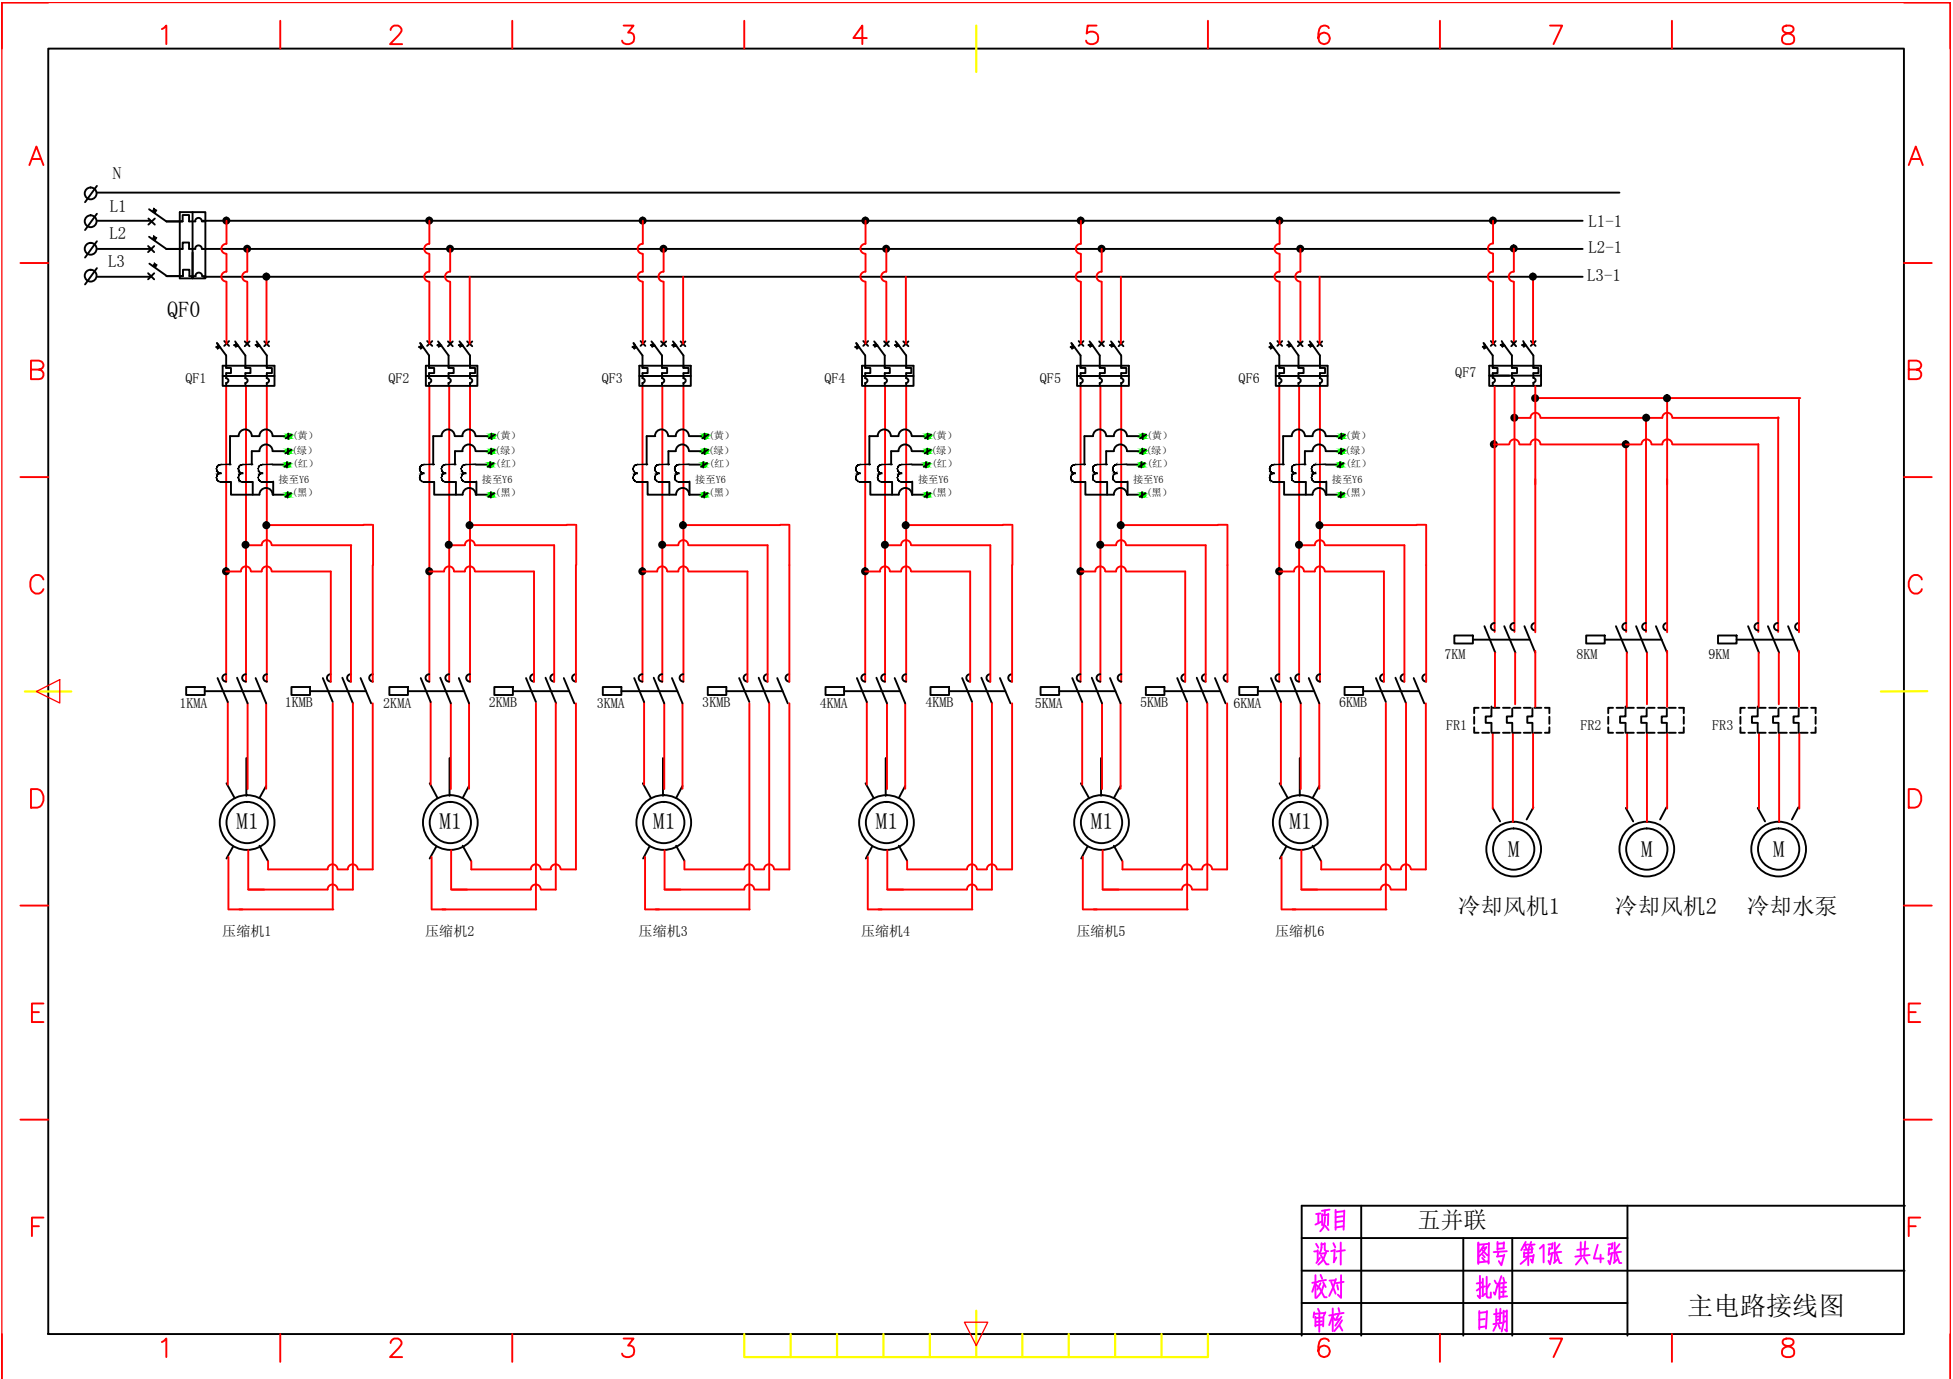


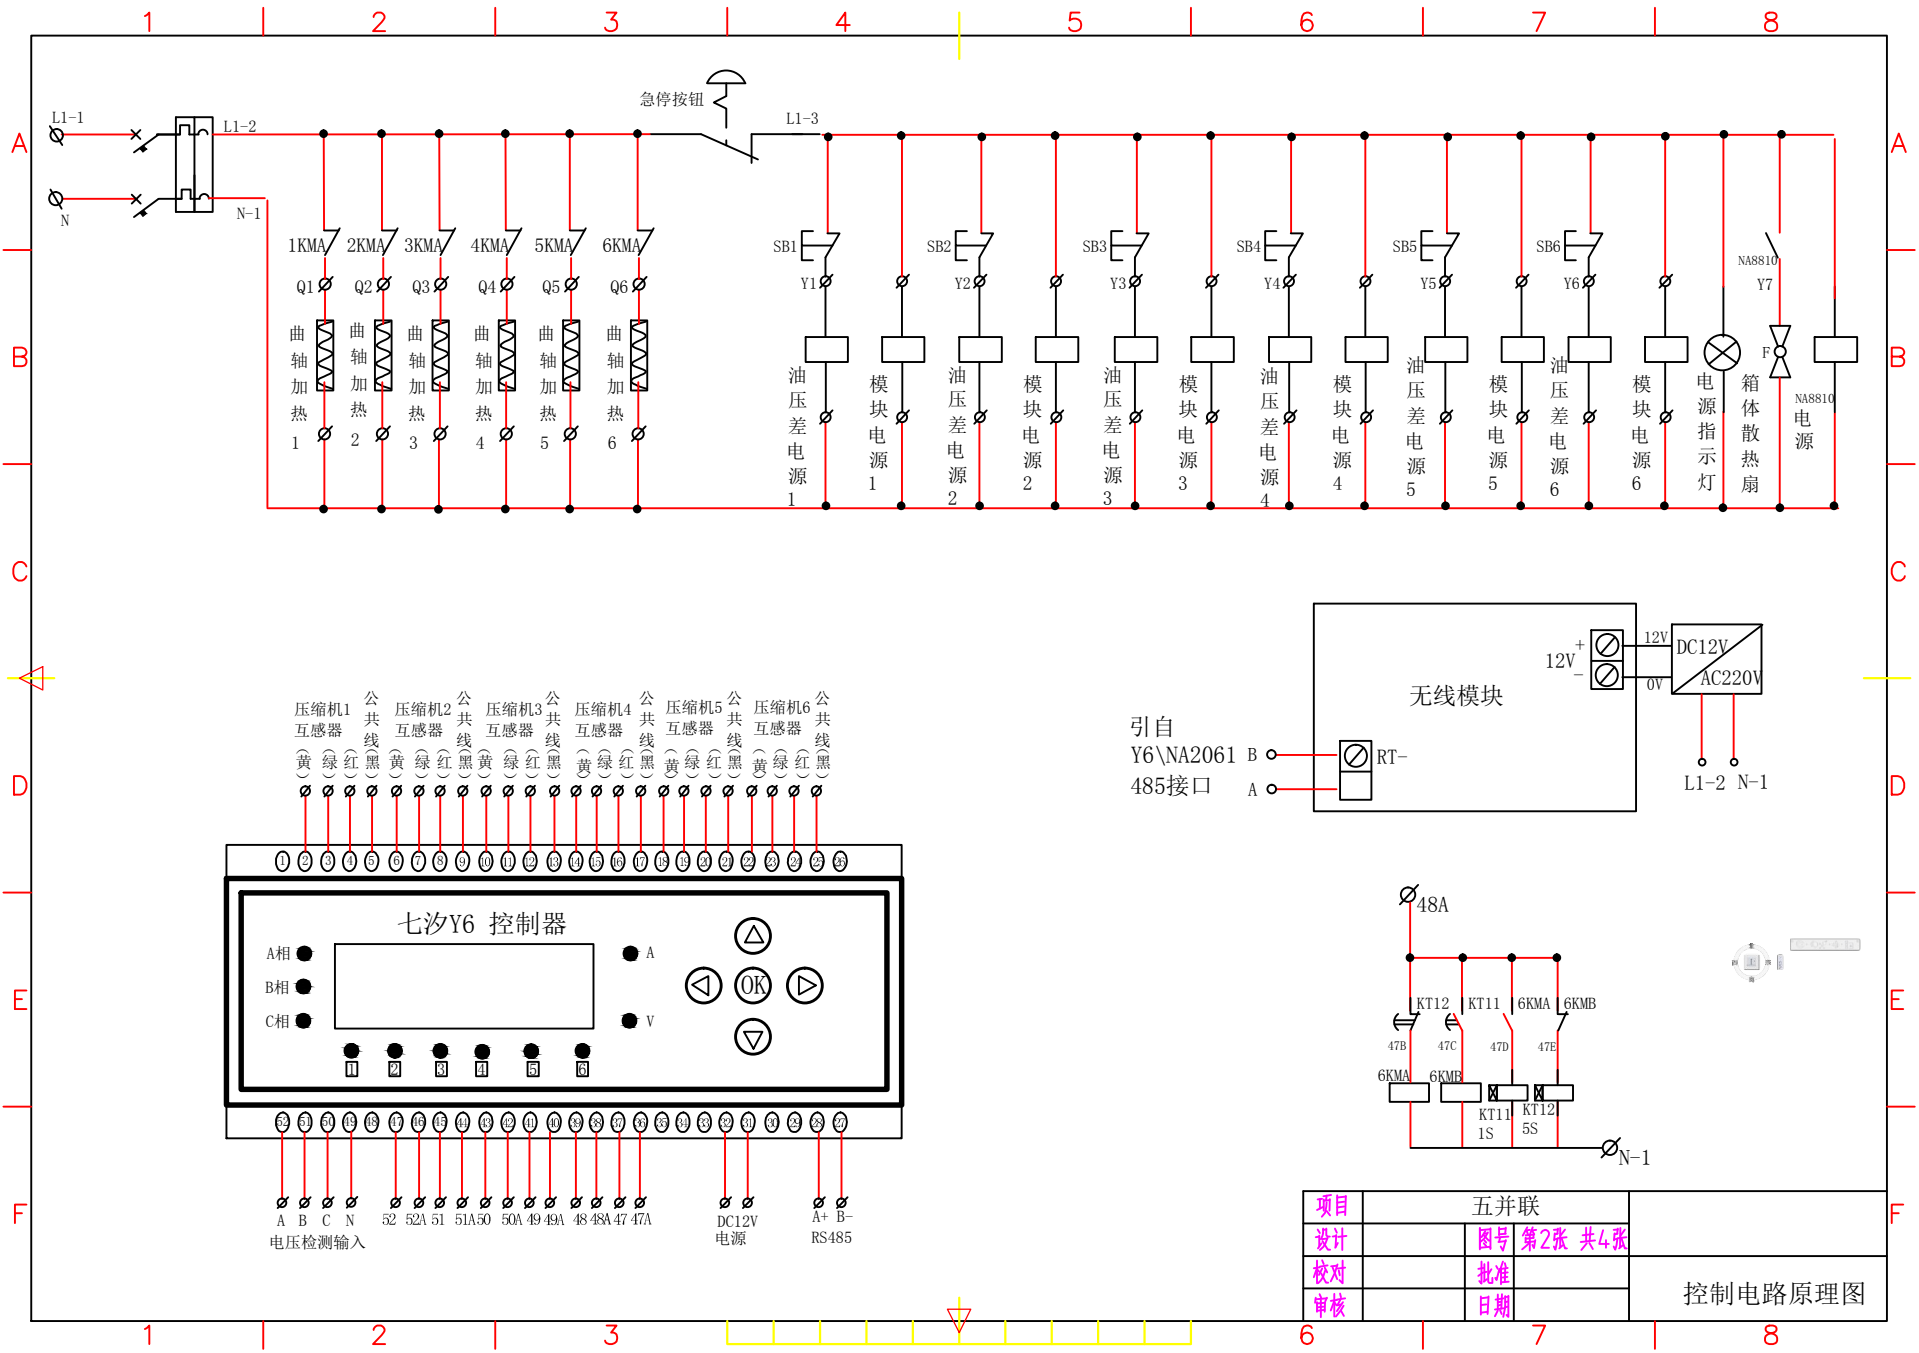


|    |     |            |        |
|----|-----|------------|--------|
| 项目 | 五并联 |            | 主电路接线图 |
| 设计 |     | 图号 第1张 共4张 |        |
| 校对 |     | 批准         |        |
| 审核 |     | 日期         |        |




引自  
Y6\NA2061  
485接口

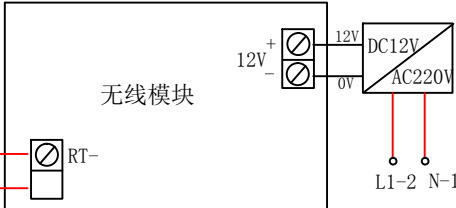

|    |     |         |         |
|----|-----|---------|---------|
| 项目 | 五并联 |         | 控制电路原理图 |
| 设计 | 图号  | 第2张 共4张 |         |
| 校对 | 批准  |         |         |
| 审核 | 日期  |         |         |

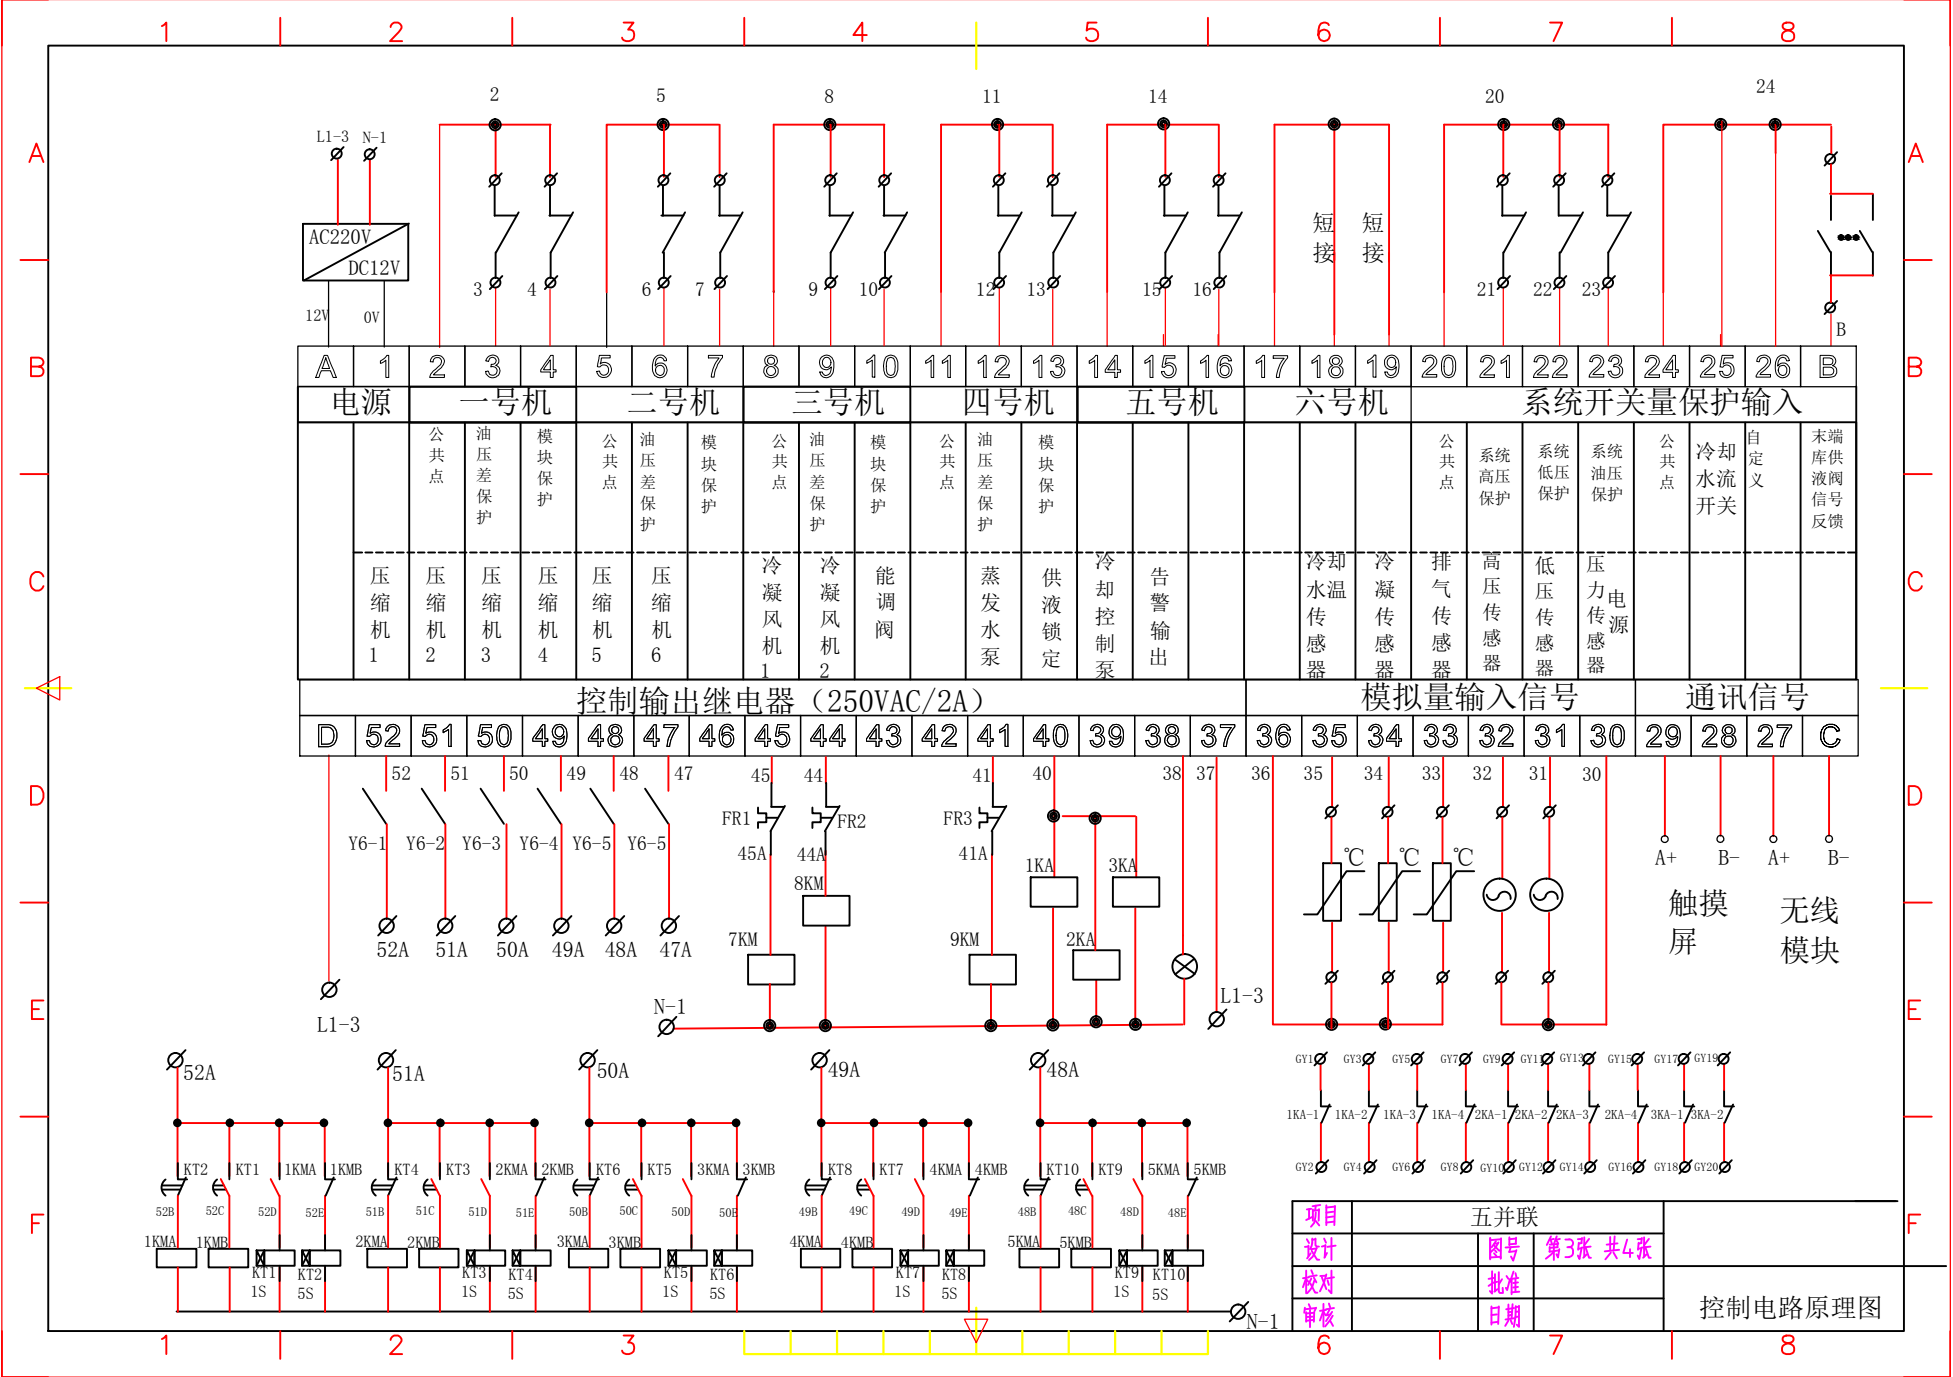

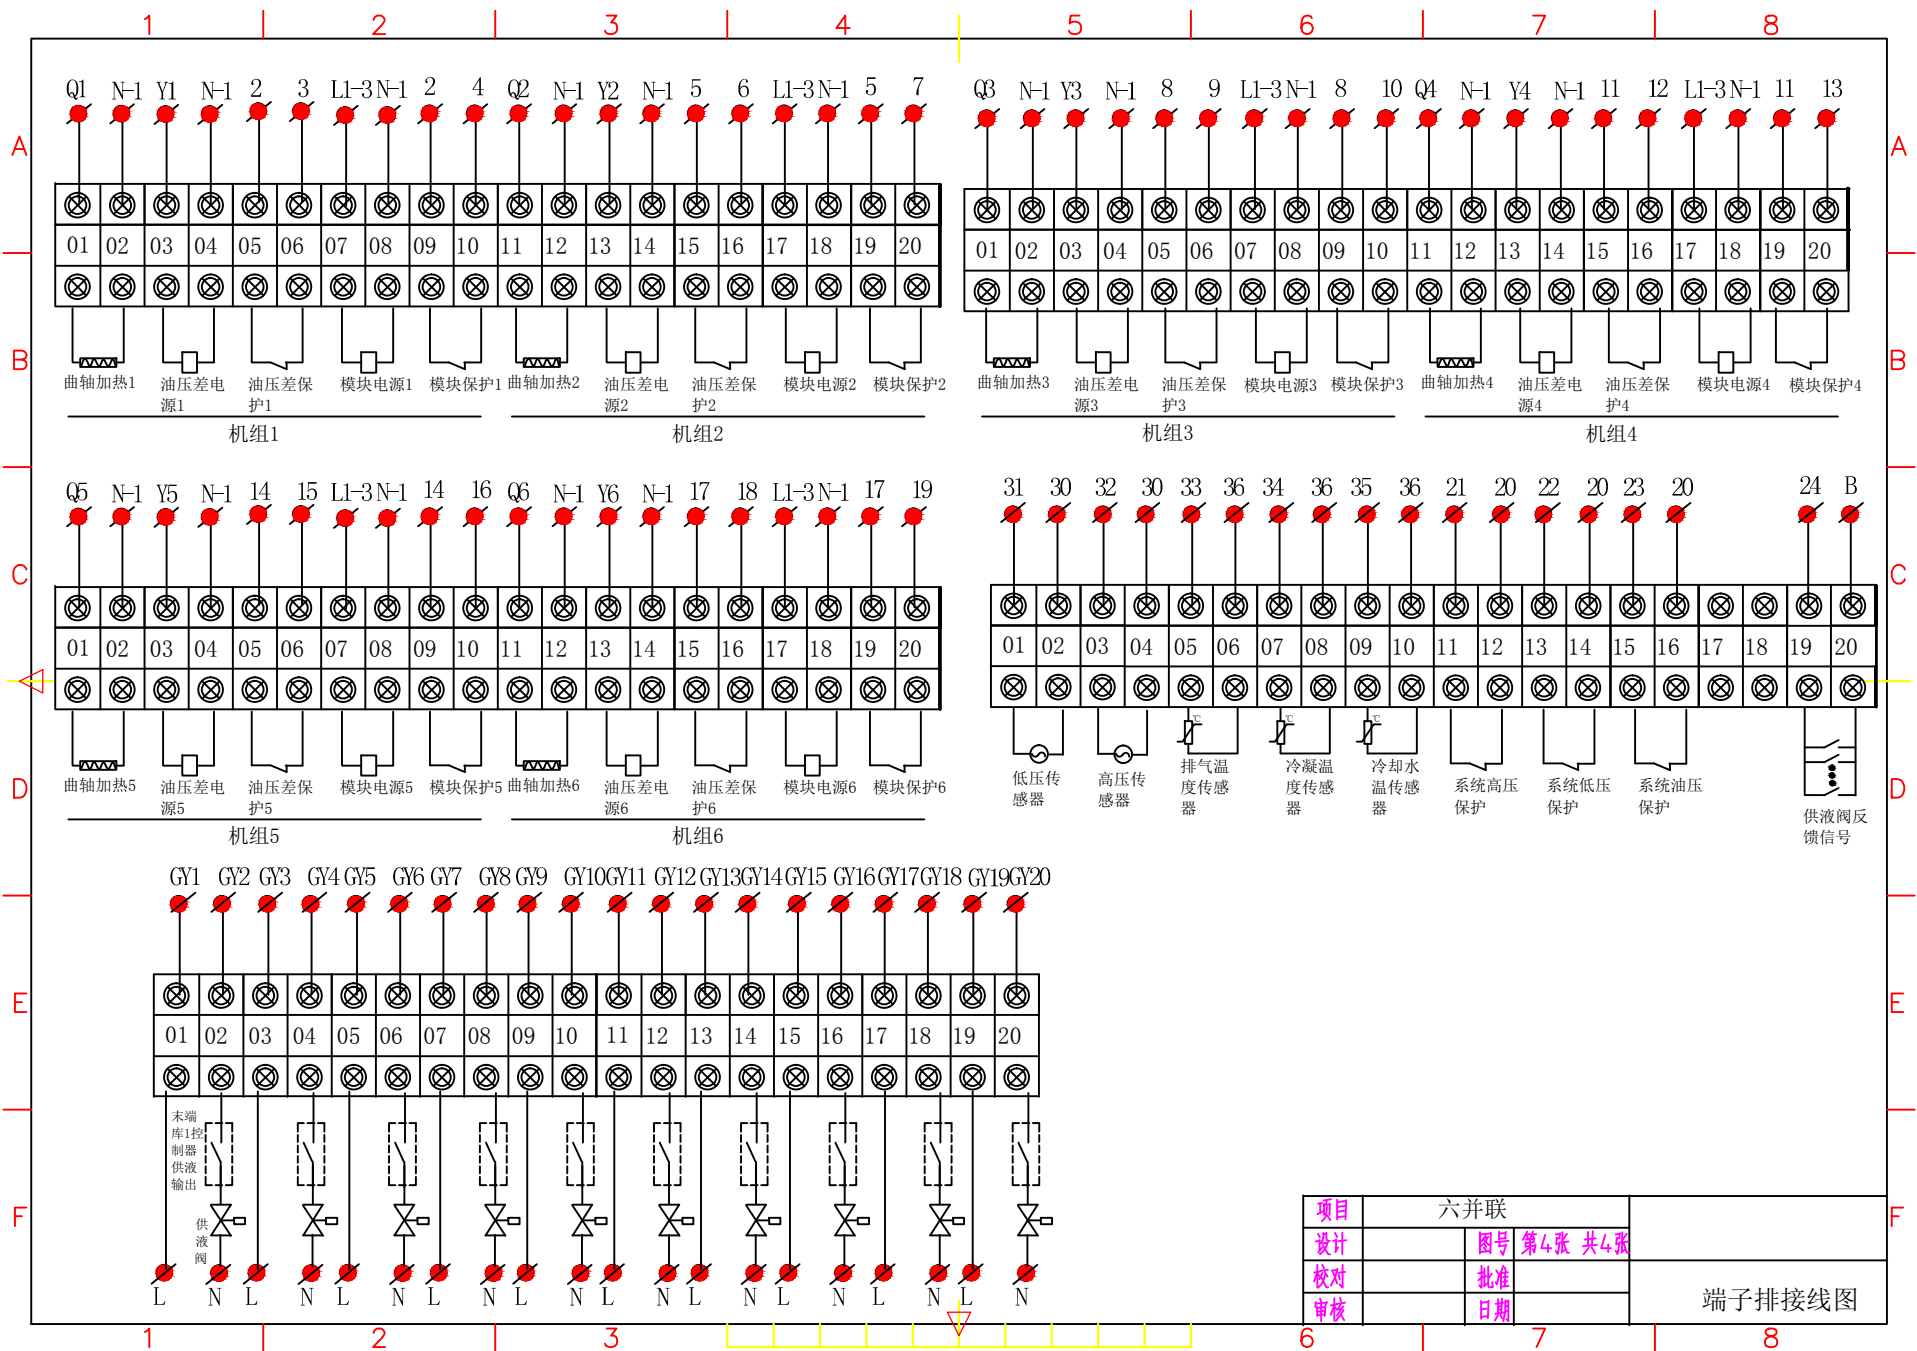

# 标 贴

空开

|      |      |      |      |     |  |
|------|------|------|------|-----|--|
| 控制电源 | 蒸发冷  |      |      |     |  |
| 压缩机1 | 压缩机2 | 压缩机3 | 压缩机4 | 总空开 |  |

交流接  
触器

|       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 压缩机1A | 压缩机1B | 压缩机2A | 压缩机2B | 压缩机3A | 压缩机3B | 压缩机4A | 压缩机4B | 蒸发冷风机1 | 蒸发冷风机2 | 蒸发冷水泵 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|

中继

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1KA | 2KA | 3KA | KT1 | KT2 | KT3 | KT4 |
|     |     |     | KT5 | KT6 | KT7 | KT8 |

|             |              |              |             |                      |             |              |              |             |                      |             |              |              |             |                      |             |              |              |             |                      |
|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|
| 1           | 2            | 3            | 4           | 5                    | 6           | 7            | 8            | 9           | 10                   | 11          | 12           | 13           | 14          | 15                   | 16          | 17           | 18           | 19          | 20                   |
| 机组1<br>曲轴加热 | 机组1<br>油压差电源 | 机组1<br>油压差保护 | 机组1<br>模块电源 | 机组1<br>模块保护<br>高低压保护 | 机组2<br>曲轴加热 | 机组2<br>油压差电源 | 机组2<br>油压差保护 | 机组2<br>模块电源 | 机组2<br>模块保护<br>高低压保护 | 机组3<br>曲轴加热 | 机组3<br>油压差电源 | 机组3<br>油压差保护 | 机组3<br>模块电源 | 机组3<br>模块保护<br>高低压保护 | 机组4<br>曲轴加热 | 机组4<br>油压差电源 | 机组4<br>油压差保护 | 机组4<br>模块电源 | 机组4<br>模块保护<br>高低压保护 |
| Q1          | N-1          | Y1           | N-1         | 2                    | 3           | L1-3         | N-1          | 2           | 4                    | Q2          | N-1          | Y2           | N-1         | 5                    | 6           | L1-3         | N-1          | 5           | 7                    |
| 1           | 2            | 3            | 4           | 5                    | 6           | 7            | 8            | 9           | 10                   | 11          | 12           | 13           | 14          | 15                   | 16          | 17           | 18           | 19          | 20                   |
| 机组3<br>曲轴加热 | 机组3<br>油压差电源 | 机组3<br>油压差保护 | 机组3<br>模块电源 | 机组3<br>模块保护<br>高低压保护 | 机组4<br>曲轴加热 | 机组4<br>油压差电源 | 机组4<br>油压差保护 | 机组4<br>模块电源 | 机组4<br>模块保护<br>高低压保护 | 机组5<br>曲轴加热 | 机组5<br>油压差电源 | 机组5<br>油压差保护 | 机组5<br>模块电源 | 机组5<br>模块保护<br>高低压保护 | 机组6<br>曲轴加热 | 机组6<br>油压差电源 | 机组6<br>油压差保护 | 机组6<br>模块电源 | 机组6<br>模块保护<br>高低压保护 |
| Q3          | N-1          | Y3           | N-1         | 8                    | 9           | L1-3         | N-1          | 8           | 10                   | Q4          | N-1          | Y4           | N-1         | 11                   | 12          | L1-3         | N-1          | 11          | 13                   |
| 1           | 2            | 3            | 4           | 5                    | 6           | 7            | 8            | 9           | 10                   | 11          | 12           | 13           | 14          | 15                   | 16          | 17           | 18           | 19          | 20                   |
| 低压<br>传感器   | 高压<br>传感器    | 排气温度<br>传感器  | 冷凝温度<br>传感器 | 冷却水温<br>传感器          | 系统<br>高压保护  | 系统<br>低压保护   | 系统<br>油压保护   | 供液阀<br>反馈信号 |                      |             |              |              |             |                      |             |              |              |             |                      |
| 31          | 30           | 32           | 30          | 33                   | 36          | 34           | 36           | 35          | 36                   | 21          | 20           | 22           | 20          | 23                   | 20          | 24           | B            |             |                      |
| 1           | 2            | 3            | 4           | 5                    | 6           | 7            | 8            | 9           | 10                   | 11          | 12           | 13           | 14          | 15                   | 16          | 17           | 18           | 19          | 20                   |
| 供液<br>锁定1   | 供液<br>锁定2    | 供液<br>锁定3    | 供液<br>锁定4   | 供液<br>锁定5            | 供液<br>锁定6   | 供液<br>锁定7    | 供液<br>锁定8    | 供液<br>锁定9   | 供液<br>锁定10           |             |              |              |             |                      |             |              |              |             |                      |
| GY1         | GY2          | GY3          | GY4         | GY5                  | GY6         | GY7          | GY8          | GY9         | GY10                 | GY11        | GY12         | GY13         | GY14        | GY15                 | GY16        | GY17         | GY18         | GY19        | GY20                 |

产品型号：订做

产品功率：\_\_\_\_\_

产品批号：\_\_\_\_\_



苏州新亚科技有限公司



产品合格证

名称：电控箱

型号：订做

功率：\_\_\_\_\_

出厂编号：\_\_\_\_\_

检验员：\_\_\_\_\_

产品经检验合格，符合标准

Q/320585-XYK-02-2010，准予出厂。

苏州新亚科技有限公司

电话：0512 - 53102795

电源指示

急停按钮

告警指示

零线排

接地排